



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: NT/1508/102

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION : _____

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROPRIETAIRE : _____
 Adresse : _____
 DEMANDEUR : _____
 Adresse : _____
 INSTALLATEUR : _____
 Adresse 6061 : _____
 TVA ou CI : _____

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n° 31929543
 Index : 000006,0 kWh

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 14.08.15 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation ; Type locaux : habitation

Début travaux : Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension 2x230 V Protection raccordement MAX 40 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 x 10 mm² Inter.gén. : type 404-0,3A

Type électrode de terre : boucle - barres piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 7 ; RA : 21 Ohm; RI tot 3 MOhm

Facteurs d'influences externes : _____

DESCRIPTION: un schéma unifilaire et de situation

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : rien

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le :
le responsable du distributeur
nom :
signature :

- CONCLUSION** 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 14/08/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est **pas conforme**
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.


L'agent visiteur (N°, nom, signature) [Signature]



pour Le Directeur,

* V E R S L A G - R A P P O R T *

Brefge social: Rue Neerveld 107, boîte B, B-1200 Bruxelles

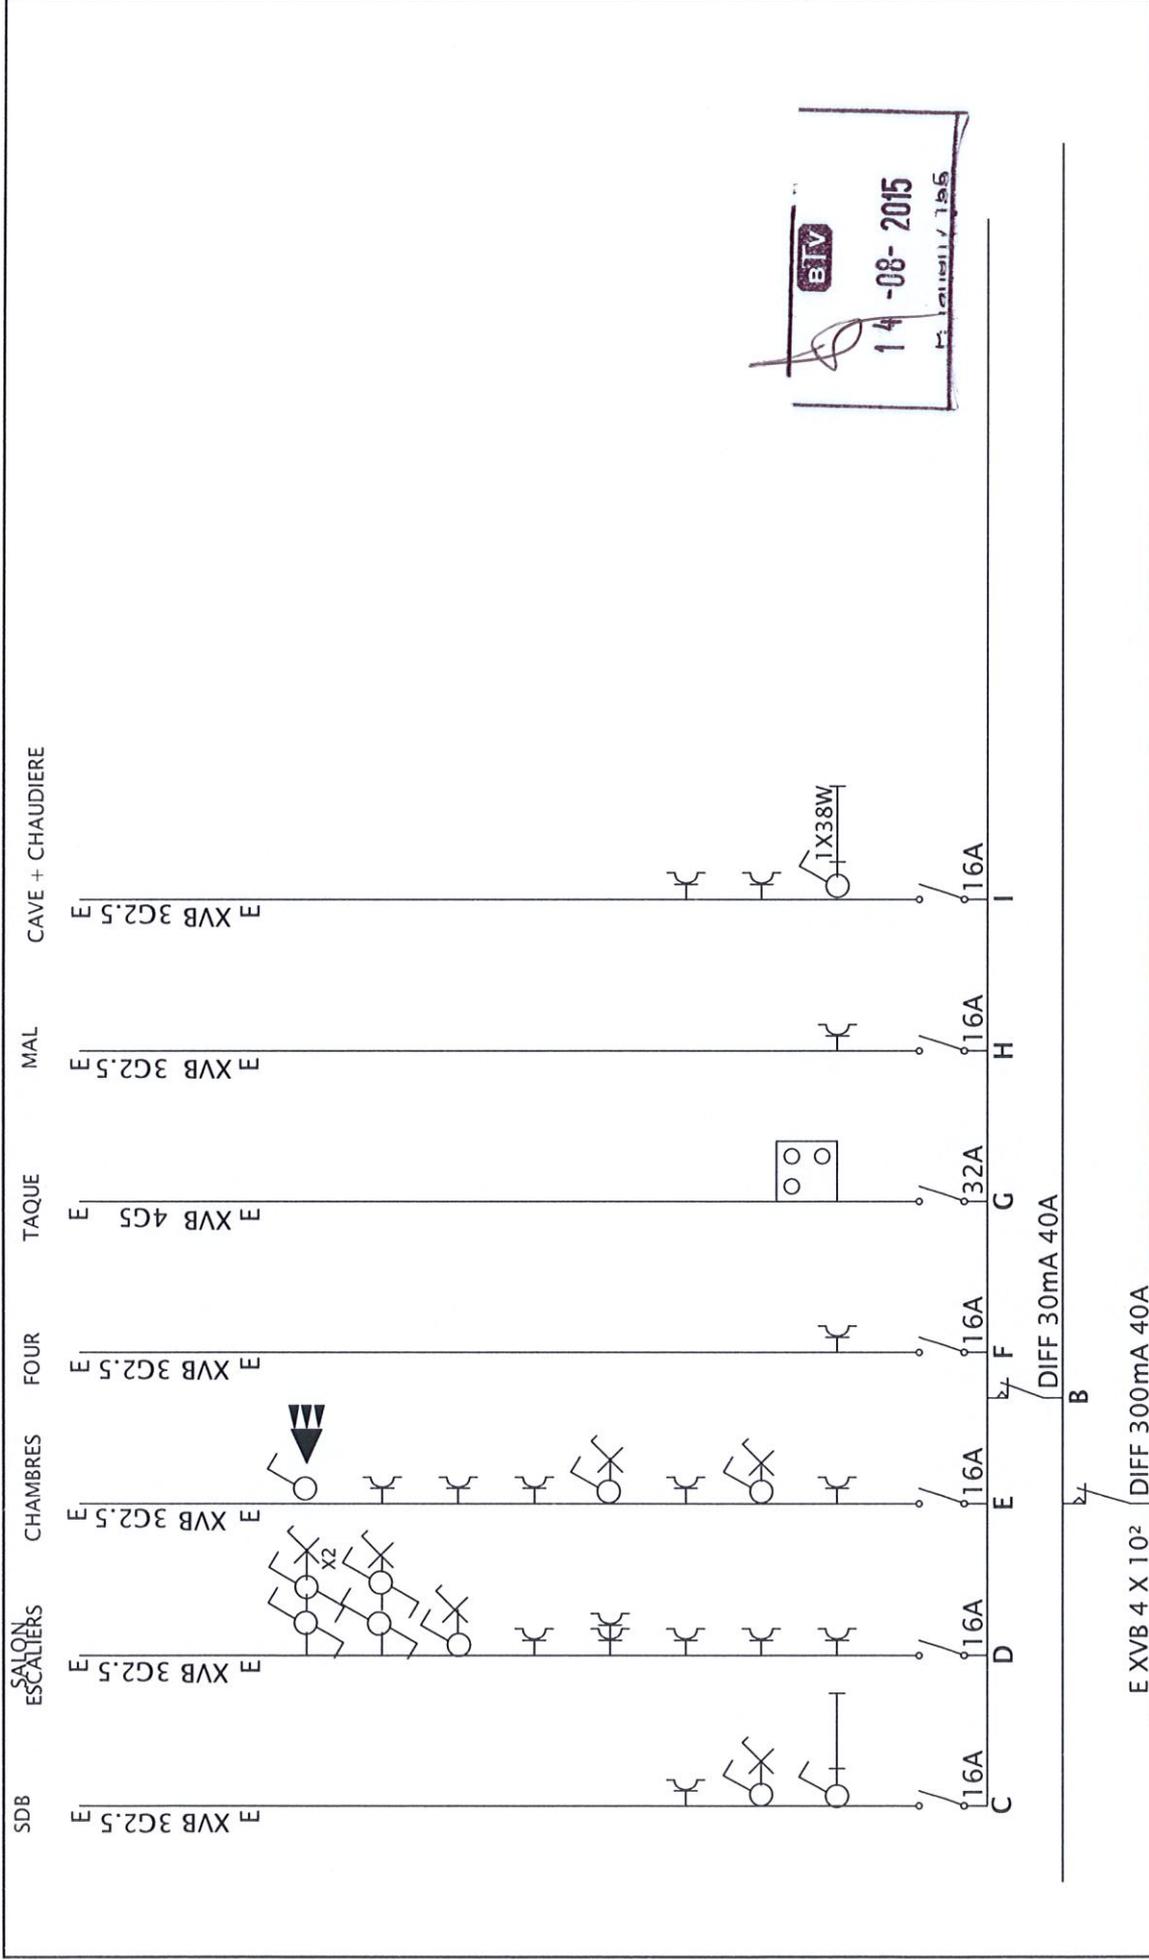


BTV
14-08-2015
E. GUILLET / 155


Responsible dep.	Created	Approved
Technical reference		Document status
		Document type
		Title, supplementary title
Date of issue		Rev.
11/06/2015		Lang.
Sheet		1/1

E XVB 4 X 10² DIFF 300mA 40A

DIFF 30mA 40A

CAVE

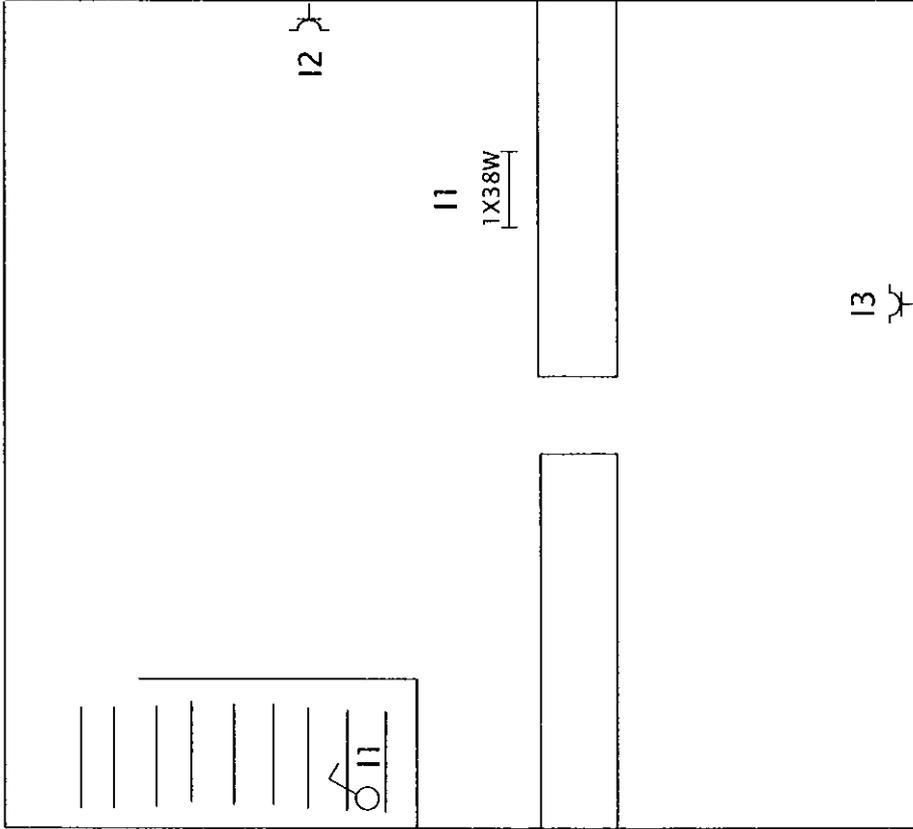


BIV
 14-08-2015
 C. GUILLET 1155

Responsible dep.	Technical reference	Created	Approved
		Document type	Document status
		Title, supplementary title	Rev.
		Date of issue	Lang.
		5/08/2015	1/1