



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

0511-0038

Ref. verslag

RAP

EH / 2003-03-26 - 513

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

Eigenaar/beheerder/
uitbater - Naam

Vercaemmen

Voornaam

Postnr

2170

Adres

Oude Boen 2

Gemeente

Waarlem

Installateur

Seem

Gemeente

St-kat. Waver

BTW-nummer

BE0460909774

of identiteitskaartnr.

Uitreikingsdatum

__/__/__

Gemeente

Plaats van onderzoek

Vercaemmen - Alg. Dele

Postnr.

2170

Adres

Oude Boen 2

Gemeente

Waarlem

EAN-code

□□□□□□□□□□□□□□□□

Elektriciteits-
verdelers

Waarlem

Type installatie

☐ tijdelijke installatie / voorlopige
aansluiting voor werk / festiviteiten

☐ wooneenheid (huis,
appartement, andere)

☐ huishoudelijke
werkeenheid

☒ gemeenschappelijke delen van
een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc)

2x230V

Ø voedingskabel (mm²)

10 mm²

I_{nom} aansluiting (A)

40 A

Type alg. schakelaar

DIPP

Aantal borden

1

Aantal eindstroombanen

2

Type aardelektrode

hier

Algemene diff.stroom.inr.

40/03A

Bijkomende diff.stroom.inr.

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen

Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidings-
weerstand :

1,8 Ω

Isolatiweerstand
(250/500/1000V) :

> 1

MΩ

Werking differentieel-
stroominrichting :

OK / ~~NOK~~

Continuïteit PE-
geleiders & equipot.:

OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Op - CV install. nt afgewerkt

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.): RAP __/__/__

Besluit

- ☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- ☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/__

Volgend controle-
bezoek uiterlijk op :

14/03/2003

Agent-onderzoeker
(naam - nr -
handtekening)

FEUS (26)

Datum
onderzoek:


14/03/03

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

Werf: Vercammen
Algemene delen
Waarloos


Elektriciteitswerken :
GEENS El.Co. nv
Lemanstraat 58
2860 St.-Kat.-Waver

Legende: 1. Technische ruimte
2. Parking
3. Tellerlokaal

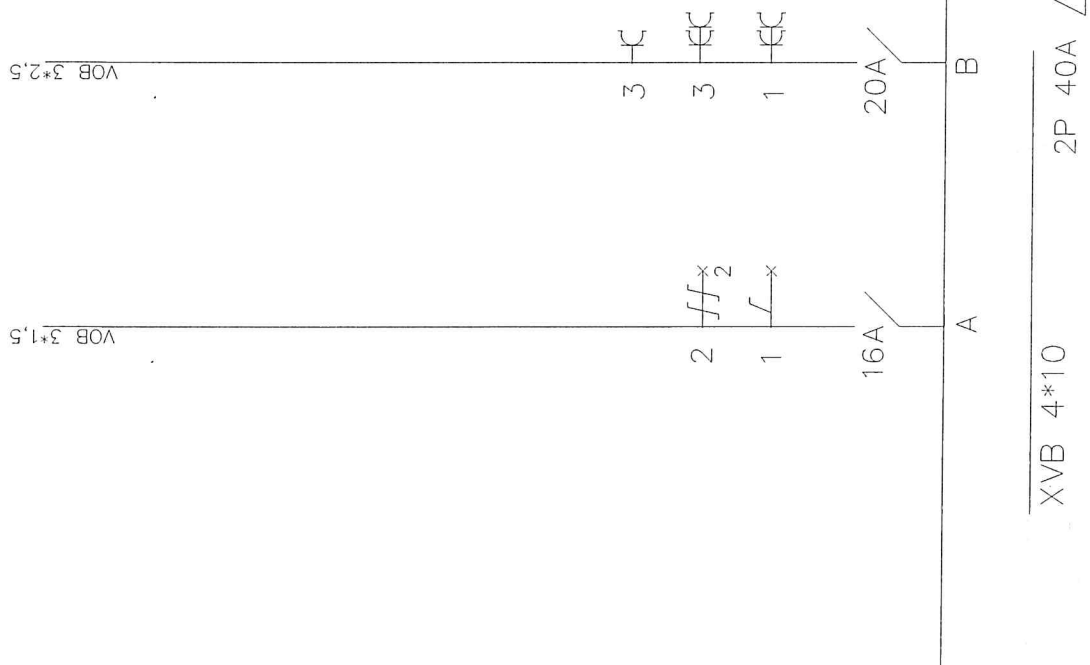


Keuringsorganisme :
J. Van Hemelen - vzw
Halsendellaan 5
1652 Alsemberg

Eric Hus 2 bladen 14/03/08

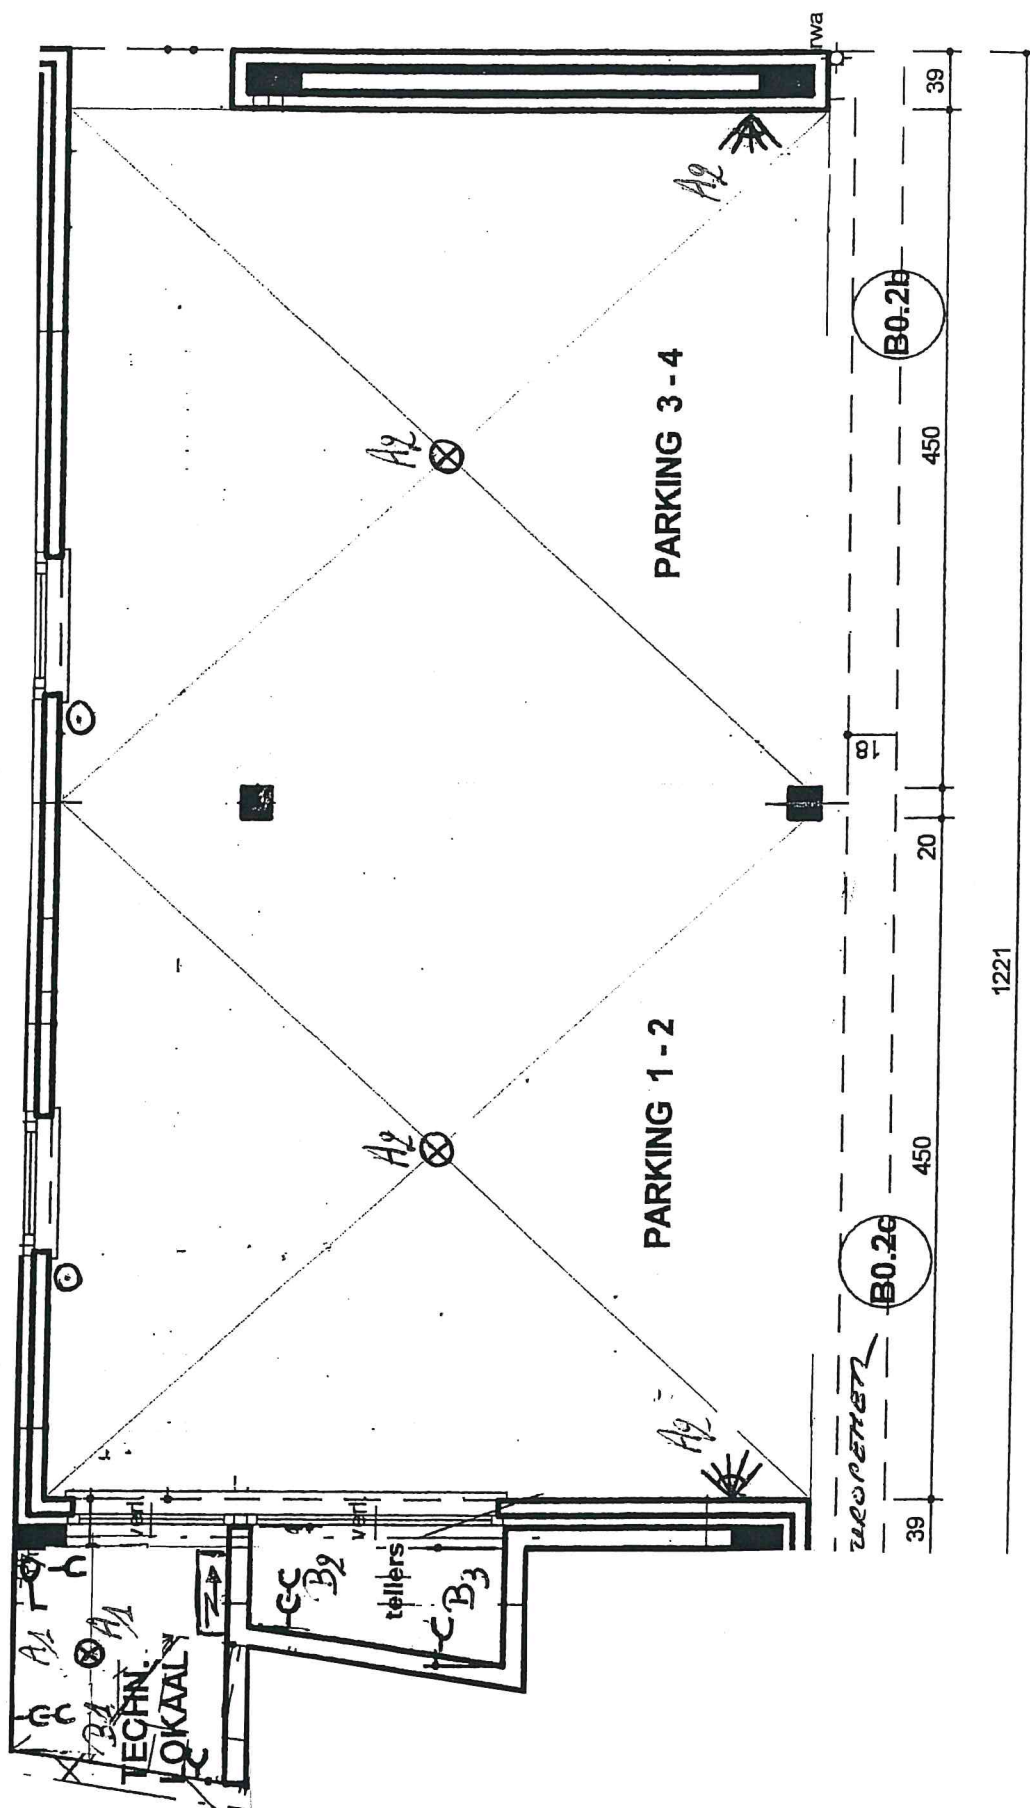


Elektriciteitswerken :
GEENS El.Co. nv
Lemanstraat 58
2860 St.-Kat.-Waver

1. Inkom
2. Hal
3. Berging 1ste
4. Berging 2e
5. Wasplaats
6. Toilet
7. Badkamer
8. Slaapkamer 1
9. Slaapkamer 2
10. Slaapkamer 3
11. Living
12. Keuken
13. Buiten

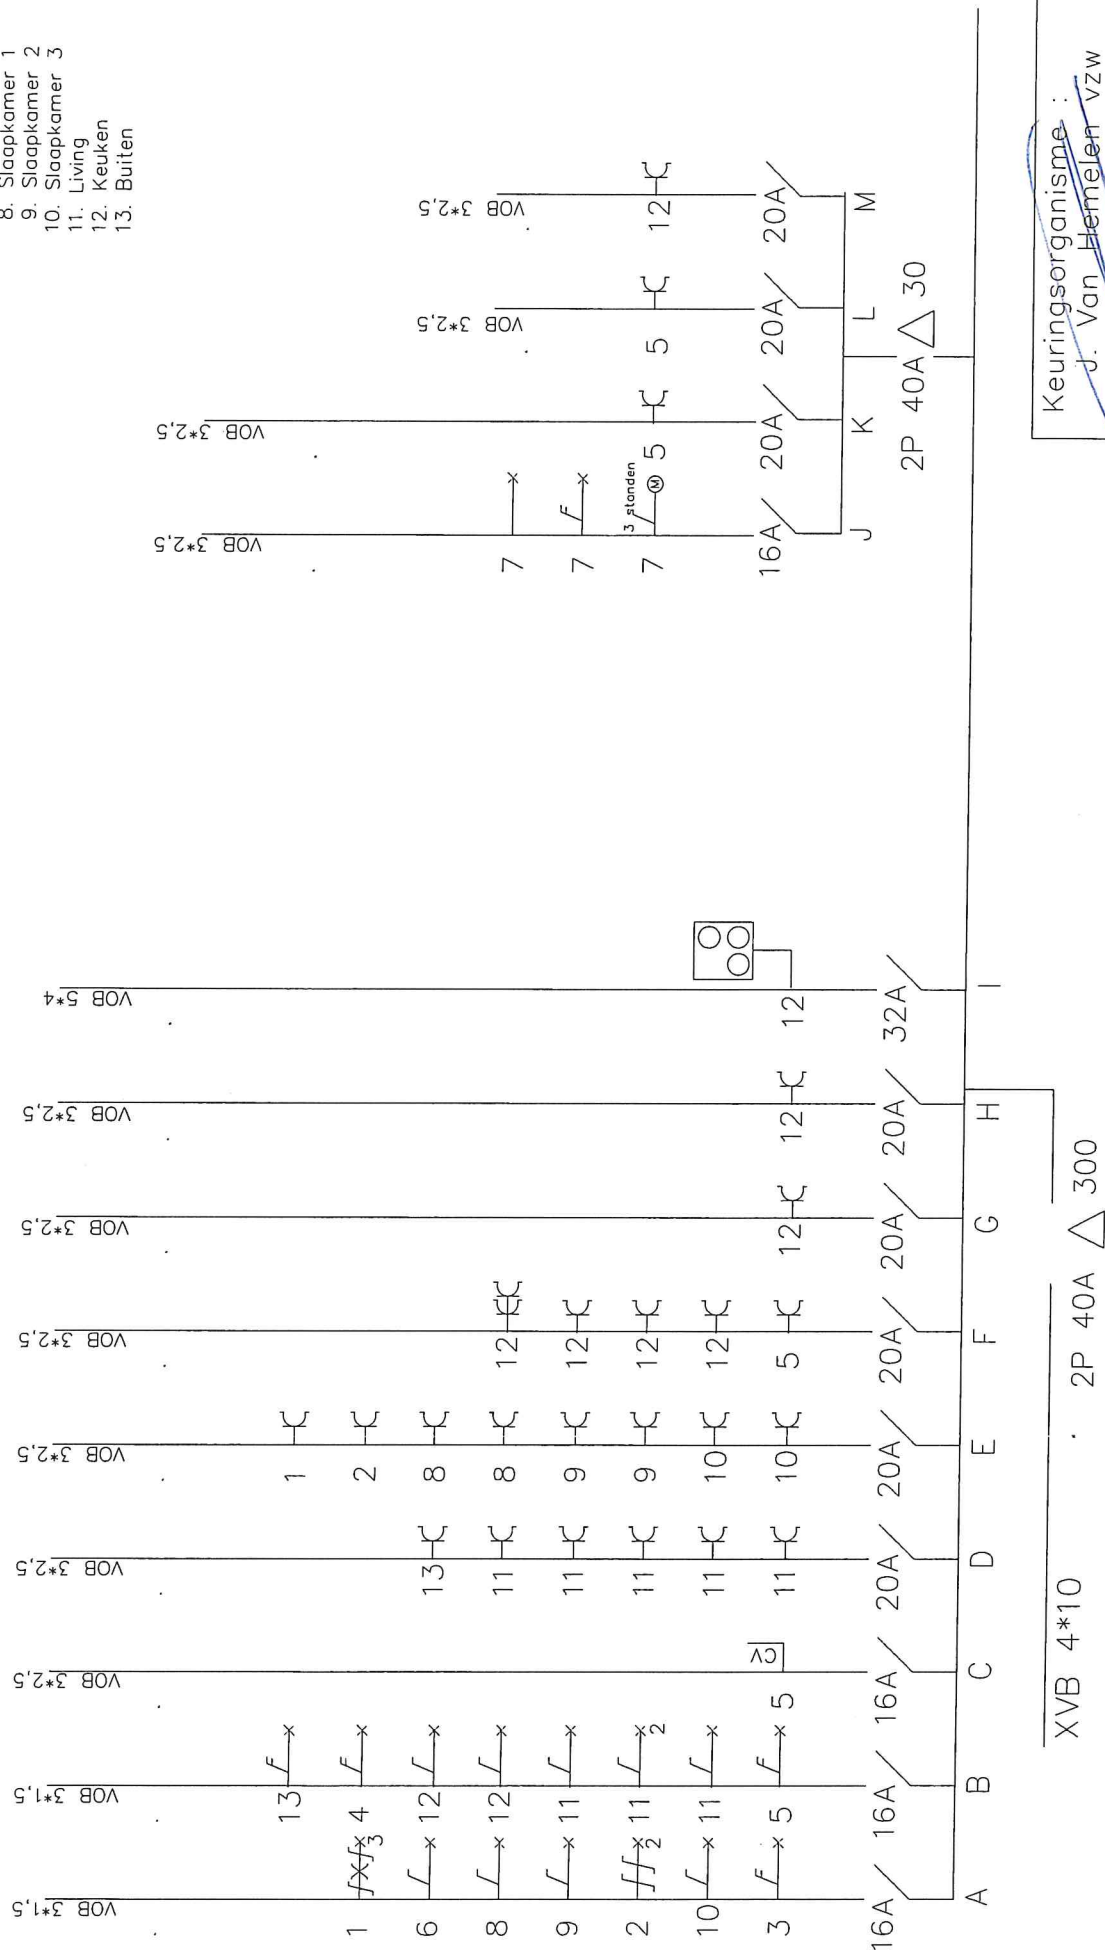

Keuringsorganisme :
J. Van Hemelen vzw
Halsendellaan 5
1652 Alseberg

Eric Hus 3 bladen 14/03/08



1003

1300

electr. verl.
wc

afvoer dampkap
Ø160mm

dakdoorvoerset
gaswandketel

afv. badk.
afv. wc

KEUKEN

LIVING

wand hoogte = 105cm

2m-lijn

kniklijn plafond

TV
Rf

NOK

app. 1

BERG.

B1.2

SPANT

SPANT

kniklijn plafond

2m-lijn


wand hoogte = 105cm

rwa
dia. = 100


1221



geëyk.
vloer

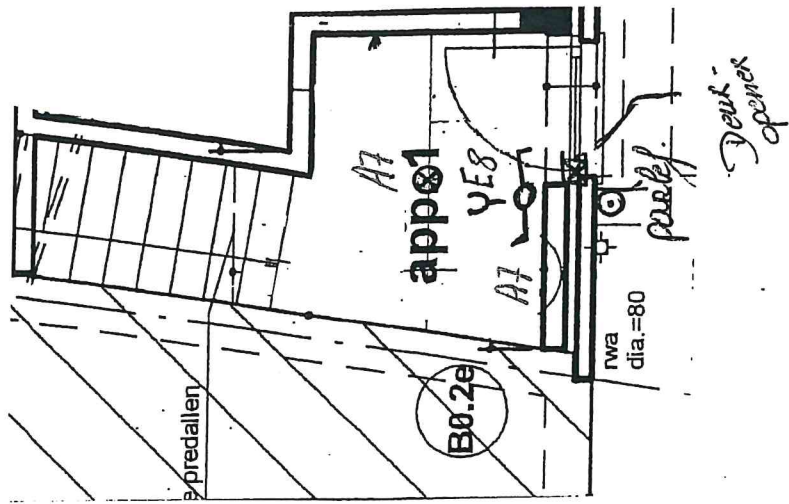

1ste verdieping

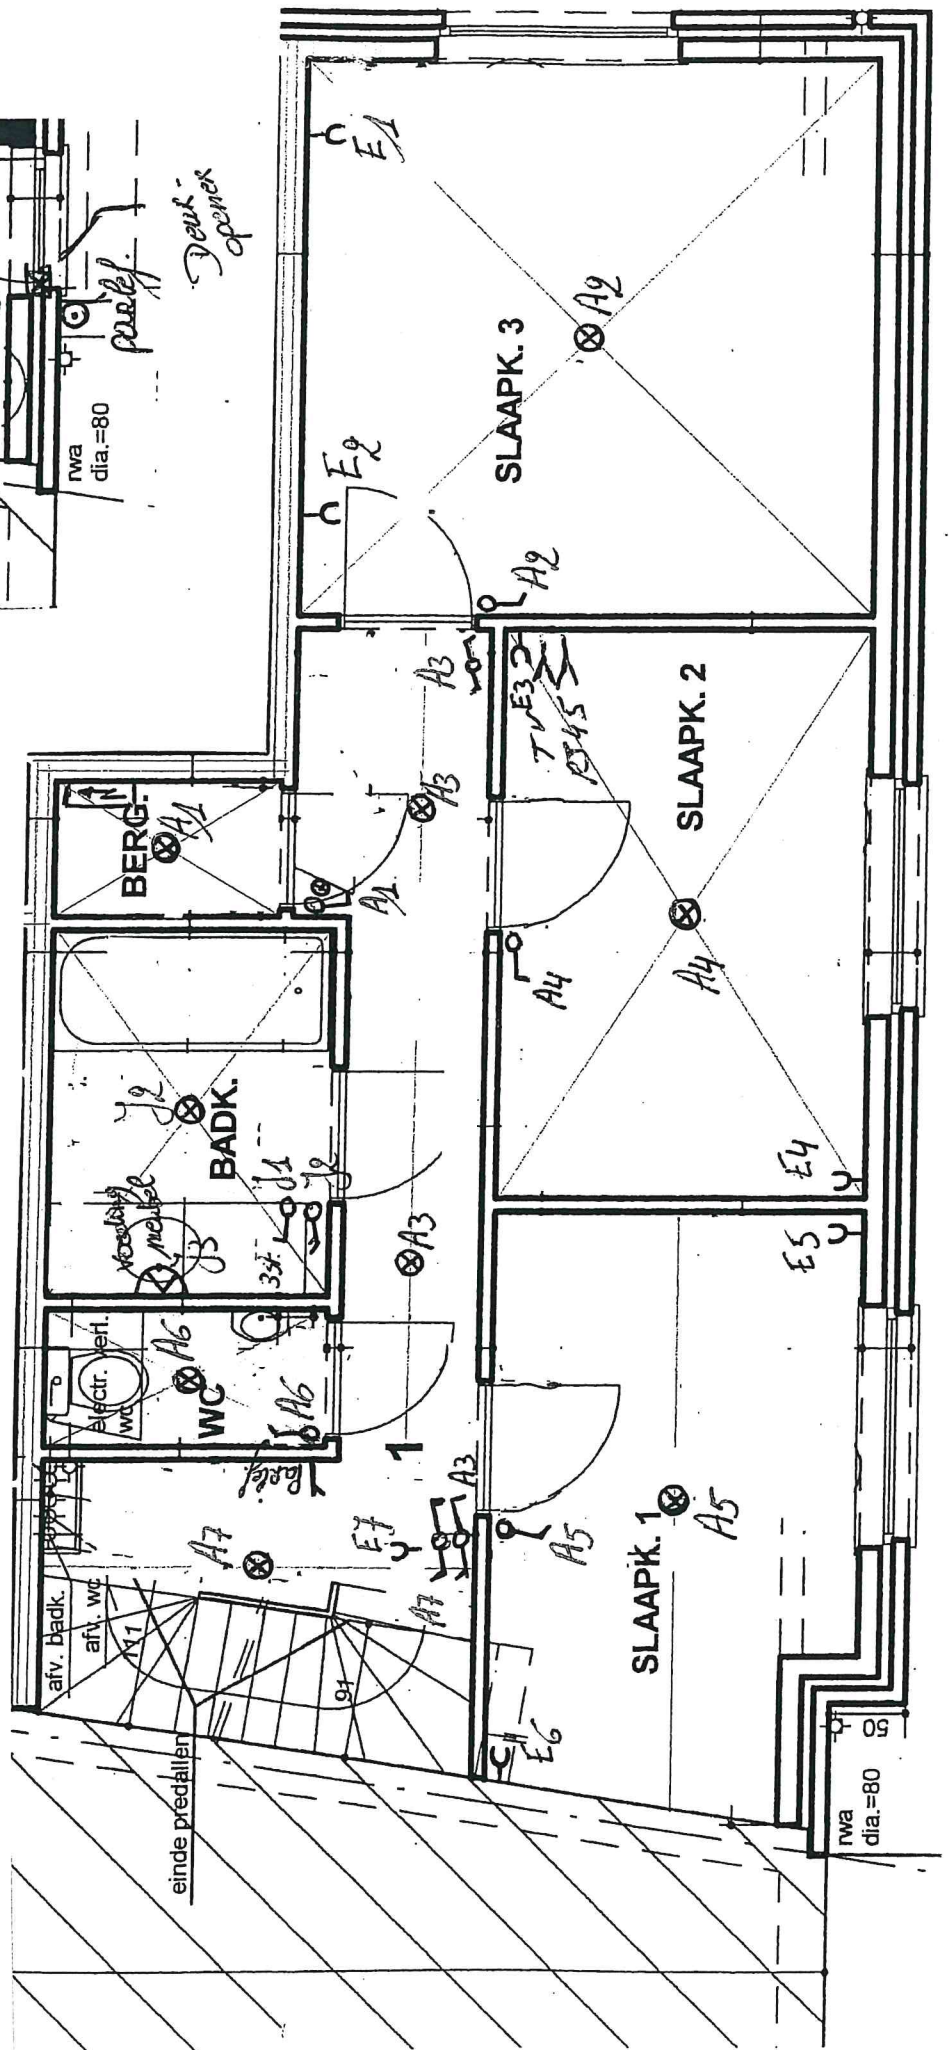


Werf: Vercammen
Appartement 2
Waarloos

Elektriciteitswerken :
GEENS El.Co. nv
Lemanstraat 58
2860 St.-Kat.-Waver

Legende:


1. Inkom
2. Living
3. Keuken
4. Berging
5. Nachthal
6. Toilet
7. Slaapkamer 1
8. Slaapkamer 2
9. Badkamer
10. Wasplaats
11. Buiten

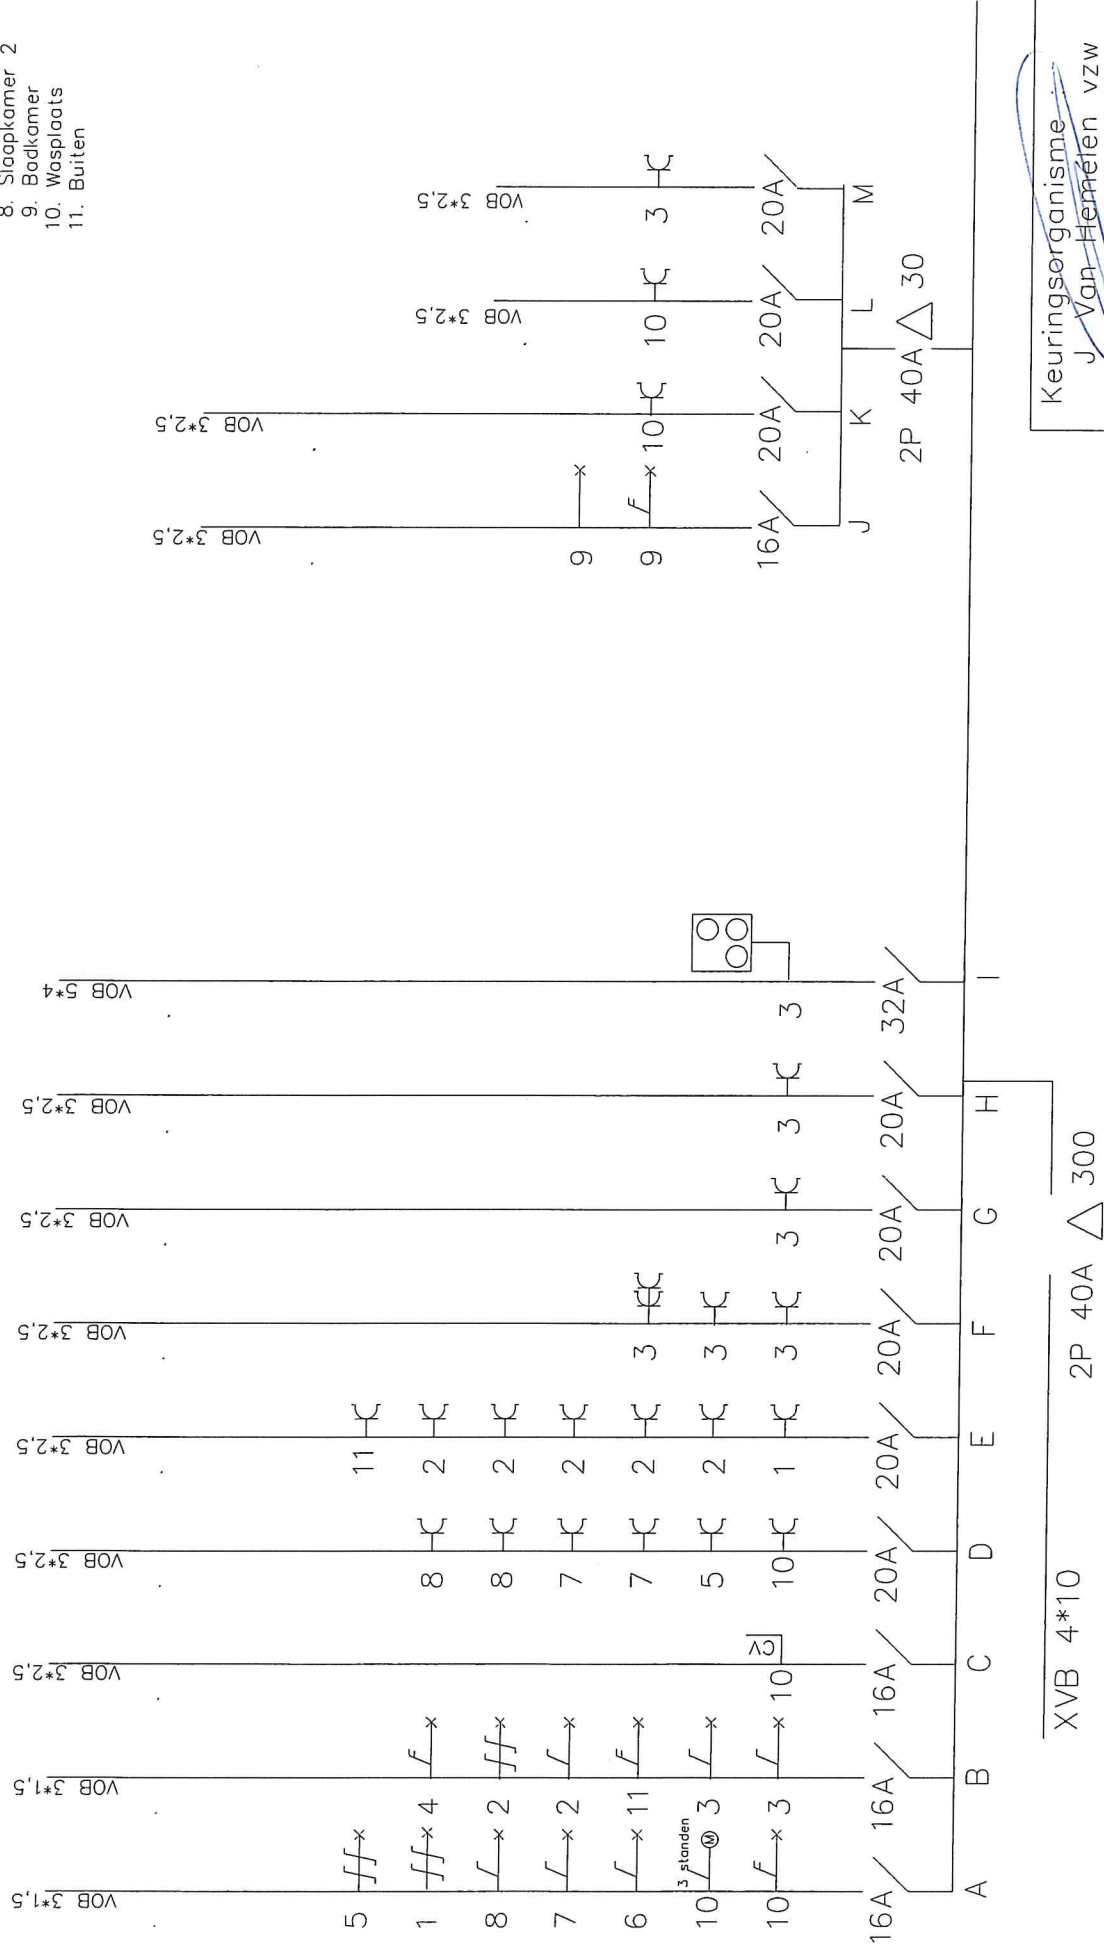


Keuringsorganisme
J. Van Hemelen vzw
Hafsendallaan 5
1652 Alsemberg

Eric Hus 2 bladen 14/03/08

geymru

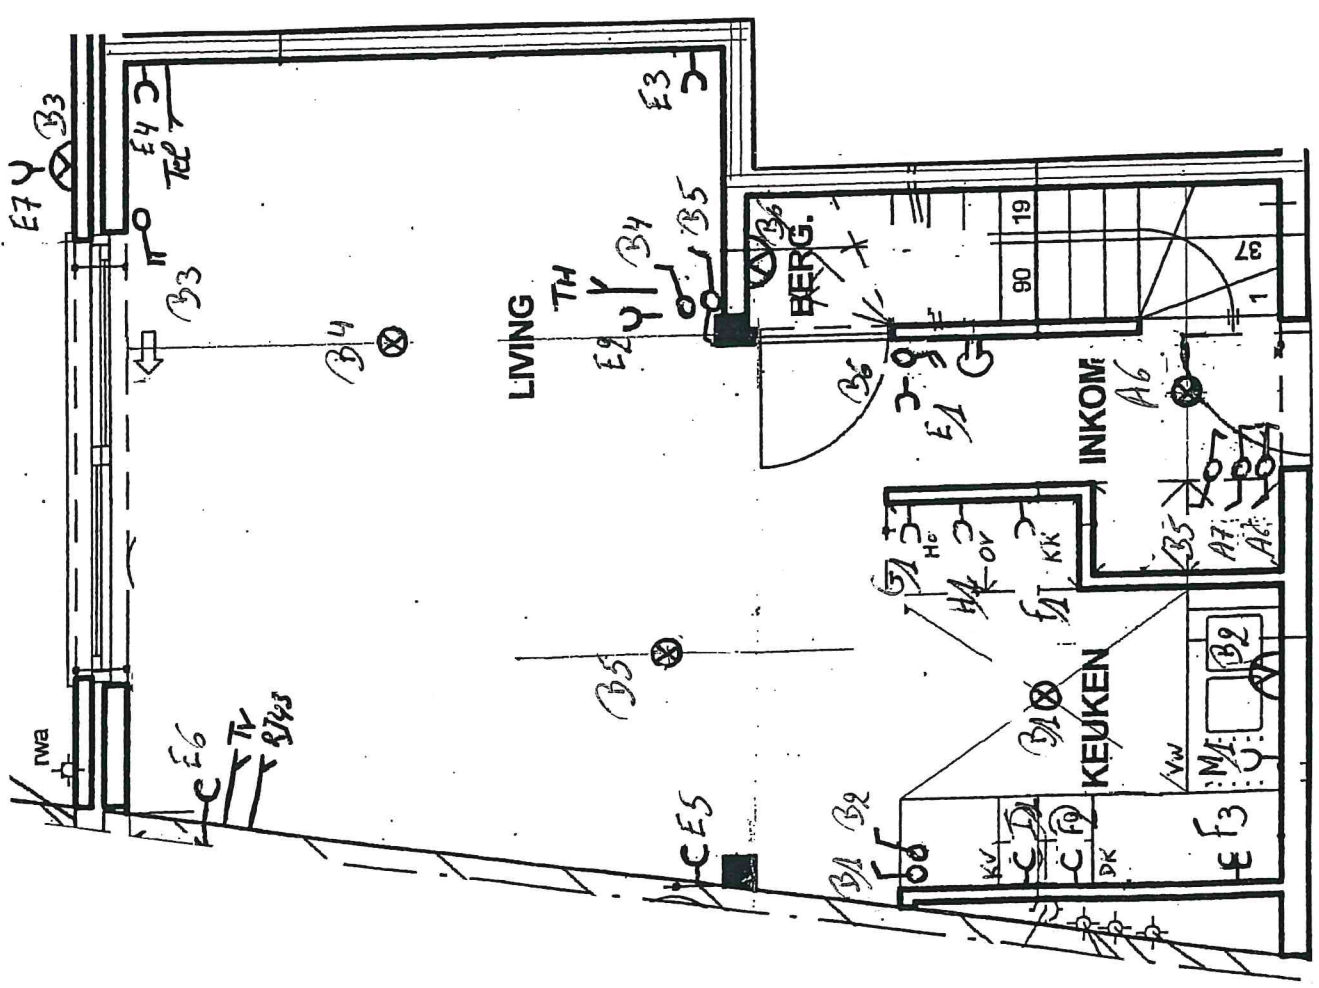

1e verdiep

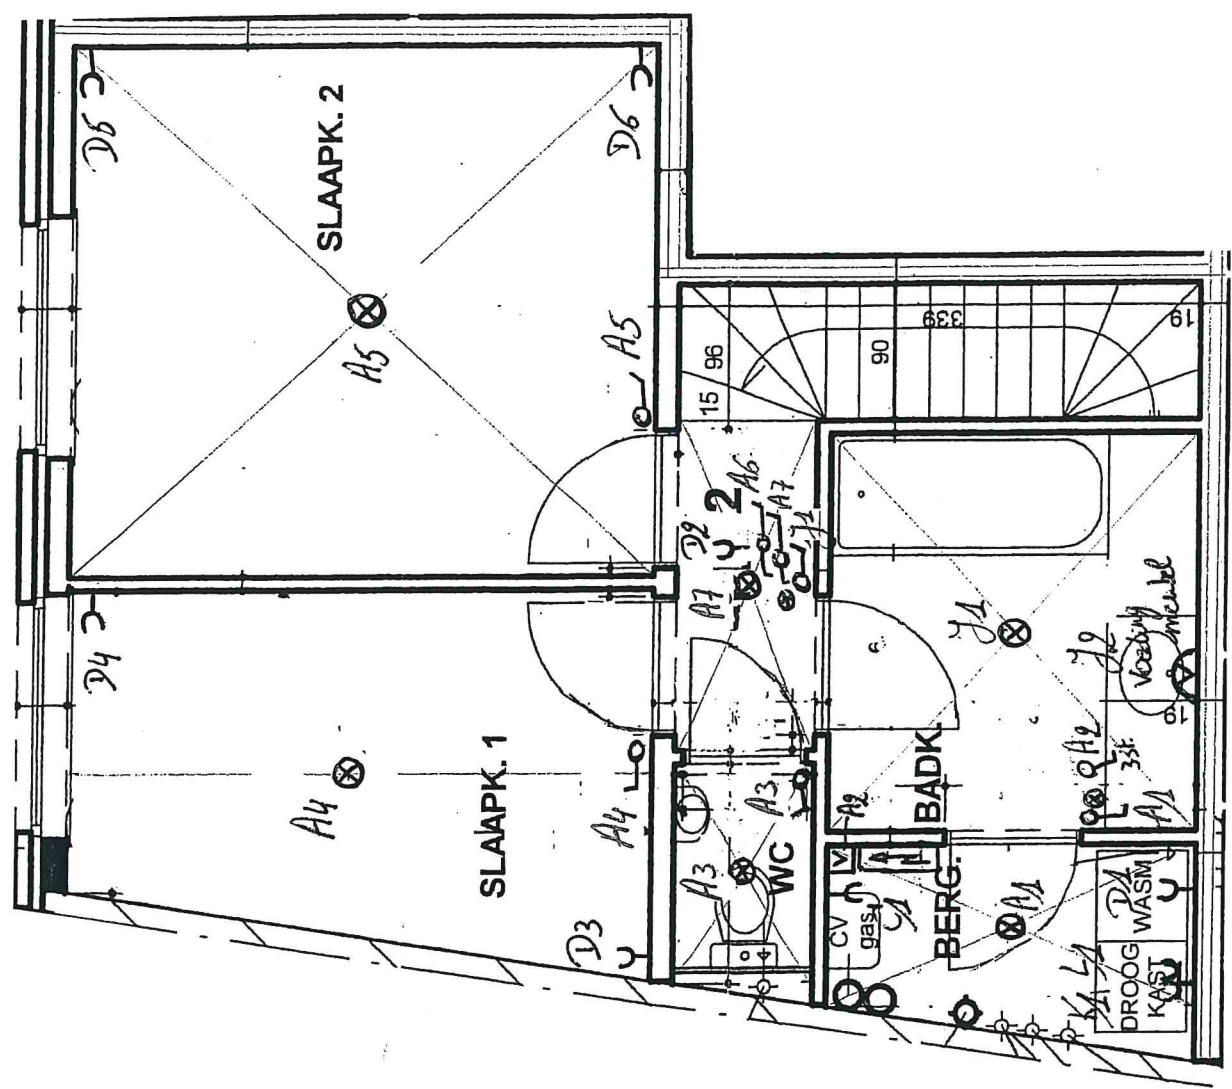



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

OP40038

Ref. verslag

RAP ER 1200P0314 - 514

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Vercaemmen	Voornaam		Postnr	2170
Adres	Oude Boan 2	Gemeente	Waarheen		
Installateur	Speun	Gemeente	St. Kat-Waer		
BTW-nummer	B E 0 4 0 6 9 0 9 1 7 4				
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
Plaats van onderzoek	Vercaemmen App 3	Postnr.	2170		
Adres	Oude Boan 2	Gemeente	Waarheen		
EAN-code	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			Elektriciteits- verdelers	Nehandweg
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2 x 230V	4-2p-af-16A-1r/21r-
Ø voedingskabel (mm²)	10-	2-2p-af-32A-8-
I _{nom} aansluiting (A)	40A	8-2p-af-20A-21r-
Type alg. schakelaar	nipp	
Aantal borden	1	
Aantal eindstroombanen	13	
Type aardelektrode	Deu	
Algemene diff.stroom.inr.	40003H	
Bijkomende diff.stroom.inr.	40003H	
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	1,8 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) : > - MΩ
		Werking differentieel-stroominrichting : OK / NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Opn. cv. install. nt. afgevoerd
verl. ingeklemd / leidingen bel. nt. aan aarig

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____

Besluit


☒ De elektrische installatie **voldeed** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldeed niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ____ / ____ / ____

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	15/03/2033	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	16/03/08
---------------------------------------	------------	--	--	------------------	----------

Elektriciteitswerken :
GEENS El.Co. nv
Lemanstraat 58
2860 St.-Kat.-Waver

1. Inkom
2. Living
3. Keuken
4. Berging
5. Nachthal
6. Toilet
7. Slaapkamer 1
8. Slaapkamer 2
9. Badkamer
10. Wasplaats
11. Buiten

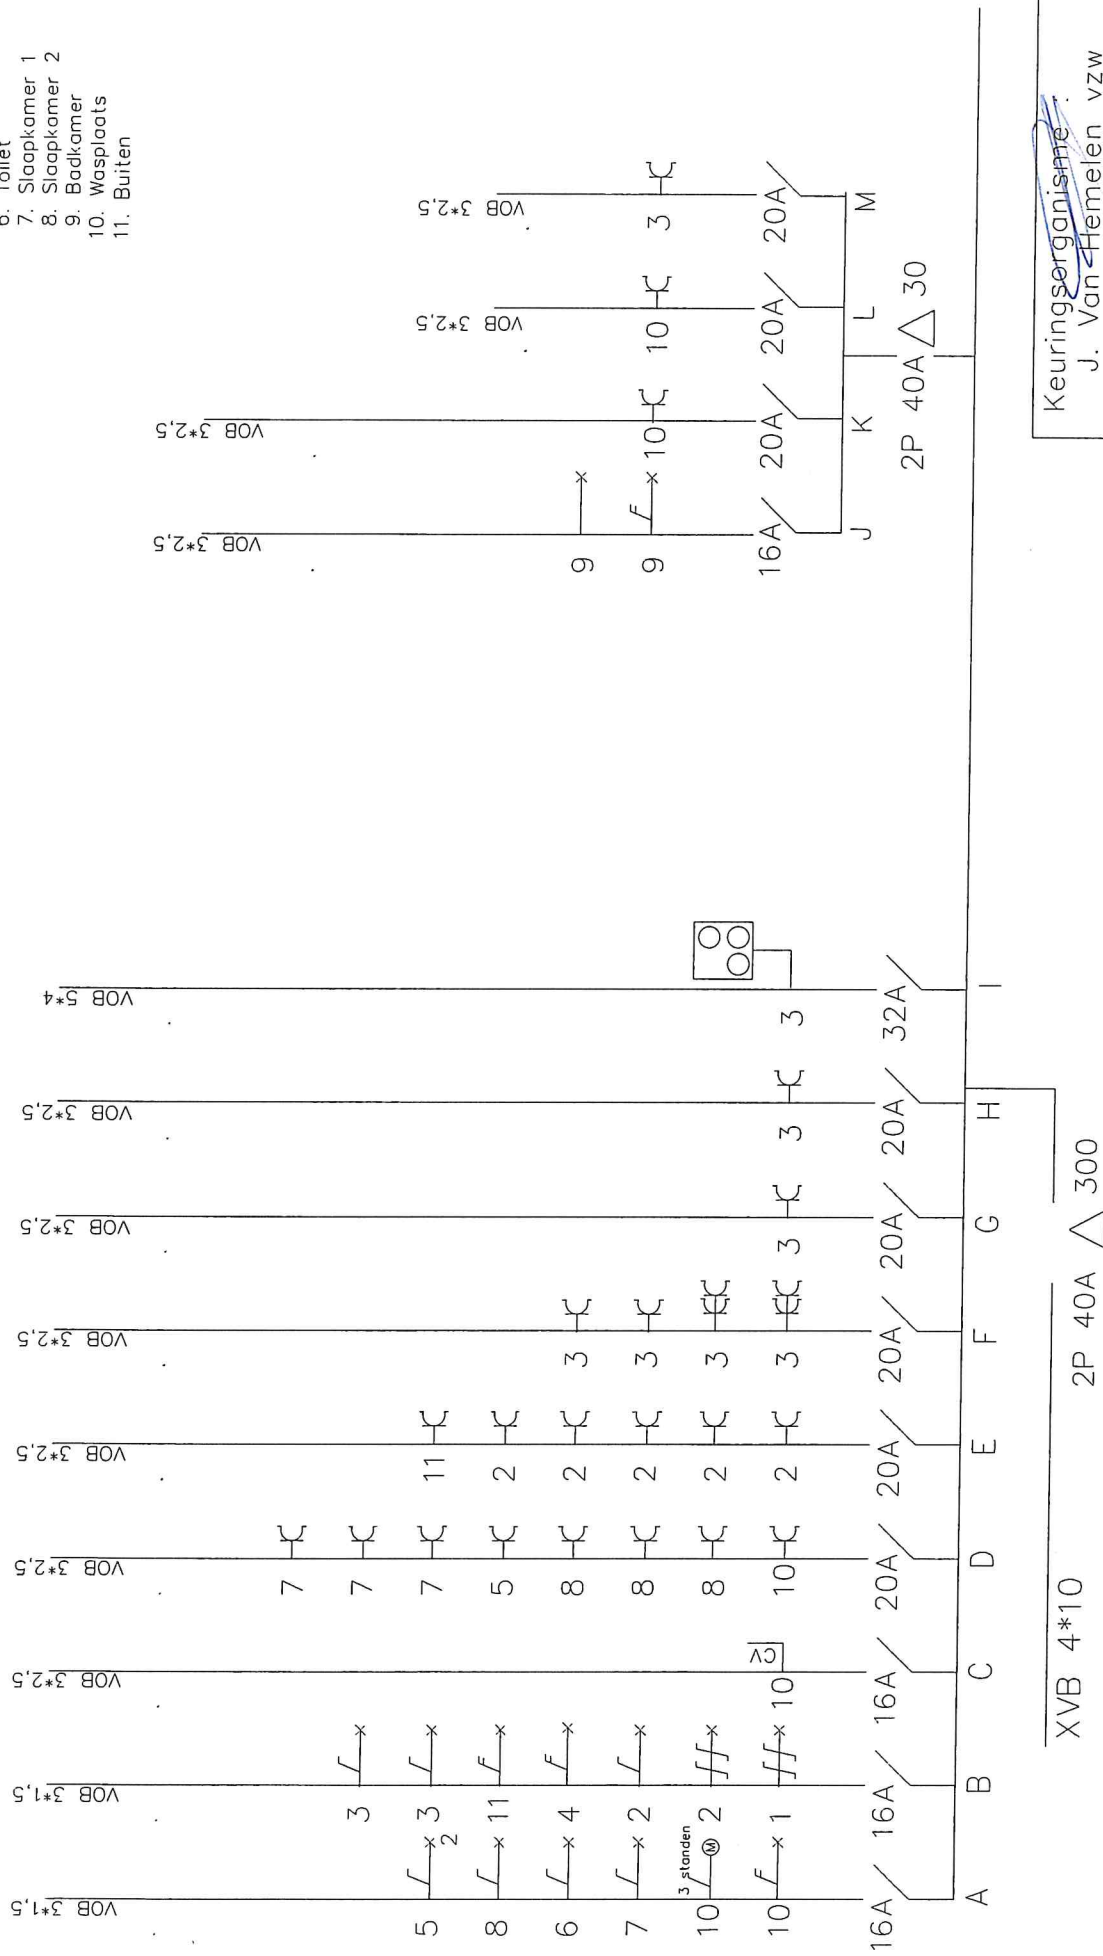

Keuringorganisatie:
J. Van Hemelen vzw
Halsendallaan 5
1652 Alseberg

Eric Hus 2 bladen 14/03/08

