



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : Dhr. Hoste
Plaats van onderzoek : Zwinst, 10A - Sijsele 8340
Installateur : NV Kijk & Bouw - Menen
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : 185 0016413 15 uitgereikt te DAMME op datum van : 11-12-95
Aard van de inrichting : Res. (nie.uw) Stroomleveraar : Electrabel
Agent-Onderzoeker : Gallens D. Datum van onderzoek : 06/02/'01

- Bedrijfsspanning	<u>1N400V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>ondergr. op bovengr. EXVB (4x16)</u>	<u>1 kr. 5A</u>
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>2 kr. 10A</u>
- Type algemene schakelaar	<u>5-ant. 40A</u>	<u>4 kr. 20A</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>Lux</u>	<u>1 kr. 10A</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>5,0 ohm</u>	<u>1 kr. 32A</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>10 MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1 12</u>	<u>Via Δ 30mA</u>
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40A - 0,3A</u>	<u>3 kr. 20A</u>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40A - 0,03A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

geen

Electrabel
Electrabel

opm. : Klinken niet geplaatst.
Baanboring moet nog gebeuren.

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 06/02/2026

Gallens D.
Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

LIEN: Post


Adres: Dringstraat

8340 Damme

IS KIJK & BOUW n.v.

ORGANISME DE
CONTROLE
J. VAN MEERLEN VZW
Keuringsorganisme
D. CALLENS
Inspecteur

06/02/01

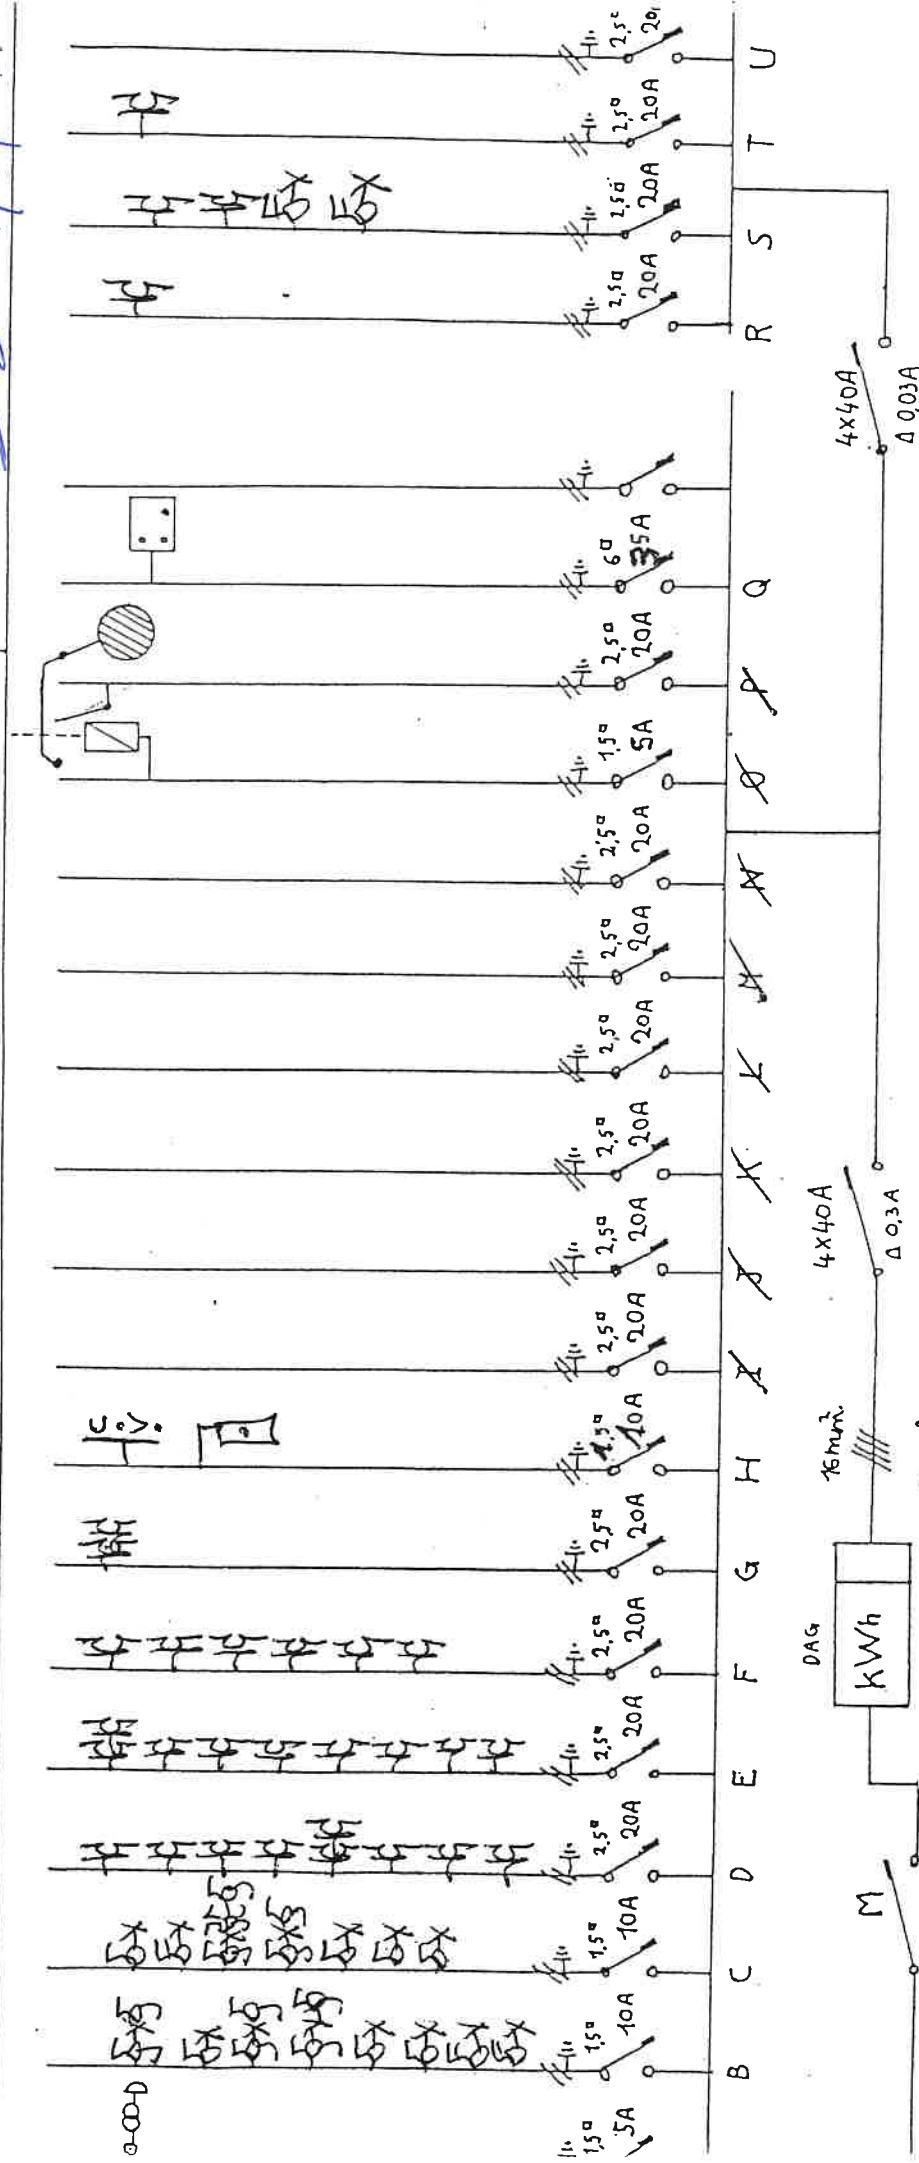

Klant : Hoste

Bouwplaats : Zwinstraat - 8340 Damme

VERDEELBLAD VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


GELIEVE DEZE SCHEMA'S IN DE VERDEELKAST TE LATEN VOOR DE KEURING

- A. Bel
- B. Garage, Keuken, Living, Achtergevel
- C. Voorgevel, Hall, WC, Nachthall, Kamer 1, 2, 3
- D. Garage, Kamer 1, 2, Keuken
- E. Garage, Nachthall, Living, Kamer 3
- F. Kamer 1, 2, Garage, Living
- G. Keuken
- H. CV + Thermostaat
- I.
- J.
- K.
- L.
- M.
- N.
- O.
- P.
- Q. Kookplaat
- R. Garage
- S. Badkamer
- T. Garage
- U.
- V.

De Eigenaar :

Kijk & Bouw :

Keuringsdienst :

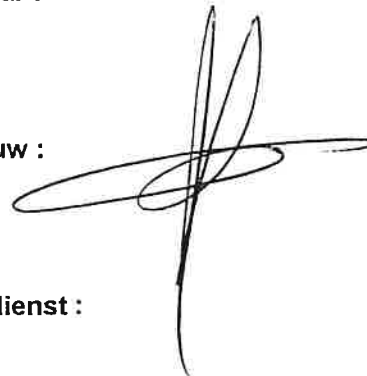

An.
Bn.
Cn.
Dn.
En.
Fn.

**KJK &
BOUW** electriciteit

Mr. en Mevr. HOSTE
 bostad: DAMM
 datum: 19/10/00

