

**AUTONOME SECURITY CONTRÔLE ASBL**

ORGANISME DE CONTROLE AGRÉÉ

Siège social : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tél. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

TVA BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



L'AGENT-VISITEUR : VAN EECKHOUDT BART

RAPPORT DE L'EXAMEN DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

| | |
|------------------------|--|
| TYPE DE CONTRÔLE | DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES |
| VISITE DE VÉRIFICATION | LIVRE 1 - AR 08/09/2019 6.5.1 t/m 6.5.7.1 |

| 1.- RENSEIGNEMENTS D'IDENTIFICATION | |
|-------------------------------------|--|
| * Date du contrôle : | 18/5/2022 N° du rapport : BV 2022-0792 |
| * Lieu du contrôle : | Rue Emile Creybeck 2 Perwez 1360 |
| * Propriétaire : | |
| * Installateur : | |
| * GDR | Ores EAN Code / |
| Type des locaux : | Unité d'habitation : maison – appartement Parties communs d'une unité résidentielle exclusif les locaux techniques Détail : Voir schéma unifilaire et plan de position en annexe |

| 2.- DESCRIPTION DU RACCORDEMENT | | 3.- MESURES ET MATÉRIEL INSTALLÉE | |
|--|----------------------------|--|--------------|
| Tension nominale Volt | Mono 230 | Résistance de la prise de terre RA - Ω | 23,4 |
| Disjoncteur ORD | 40A – gi 2p MAX | Valeur d'Isolément RI - MΩ | >500 |
| Section du câble d'arrivé Ø | XVB 4 x 16 mm ² | Nombre de tableaux | 1 |
| Valeur nominale de la protection du raccordement | Voir disjoncteur ORD | Nombre de circuits terminaux | 24 |
| Type de prise de terre installée | Piquets | Type du sectionneur principal | 40A/300mA/2p |

| 4.- Infractions constatées selon le Livre 1 (AR 08/09/2019) | |
|---|-------|
| 6.5.1 j/yc 6.5.7.1 | |
| 1 | NÉANT |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |

Dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes, qui peuvent être pris en compte : Livre 1 – 8.2.1 + 8.2.2

5.- CONCLUSION

- 1.- L'installation est conforme selon les prescriptions du Livre 1 (AR 08/09/2019)
- L'inspection suivant doit être effectué avant le 18/5/2047 y compris : avant la mise en service de chaque modification ou extension important executé avant cette date⁹
 - Les bornes d'entrées du DPCDR général sont ~~étaient~~ scellées. Les schémas unifilaires et plans de position sont signés.

6.-CONTRÔLES EFFECTUÉS

Inspection conforme aux **procédures internes 23** et à l'instruction de travail **E006** à la base des règles mentionnées concernant l'exécution de l'examen de conformité des installations électriques domestiques.

Identification de l'appareil de mesure : Metrel – type 3102

| | |
|-----|---|
| 6 a | Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position. |
| 6 b | Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, ...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition. |
| 6 c | Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects. |
| 6 d | Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test. |
| 6 e | Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil. |
| 6 f | Le contrôle de la continuité des liaisons équipotentielle (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant, du matériel de classe I fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe. |
| 6 g | Le contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens. |
| 6 h | Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens. |
| 6 i | L'adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée. |

7.- OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU L'EXPLOITANT :

| | |
|-----|---|
| 7 a | Conserver le dossier de l'installation électrique inclus les rapports de visite de contrôle, schémas unifilaires et plans de position. |
| 7 b | Renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. |
| 7 c | Aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques. |
| 7 d | Faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, il y a encore des infractions, l'organisme agréé se doit envoyer une copie de ce rapport au fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions. |


8.- NOTES

Cette visite c'est une visite de contrôle d'une installation existante adaptée.


9.- L'AGENT-VISITEUR EN CHARGE DE L'INSPECTION

| | |
|---|---|
| NOM & signature | VAN EECKHOUDT BART |
| |  |
| Date du libération du rapport : 21/5/2022 | |


Lampes garage, wc, buanderie, cuisine et extérieur arrière

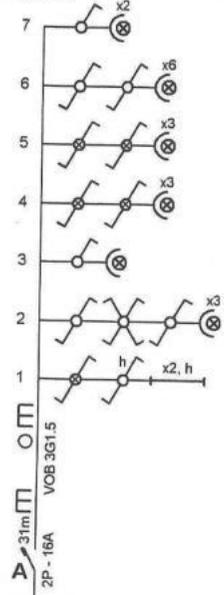

Prises garage, salle de jeux, hall de nuit et chambre 2




Prises garage et lampe extérieur garage

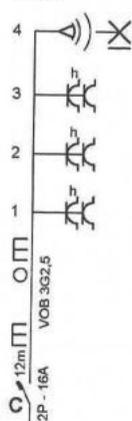


Prises wc et porte de garage





Prises buanderie, congélateur, chambre 1 et chambre 2



Lampes escalier cave, salon, salle à manger, hall d'entrée et extérieur porte d'entrée

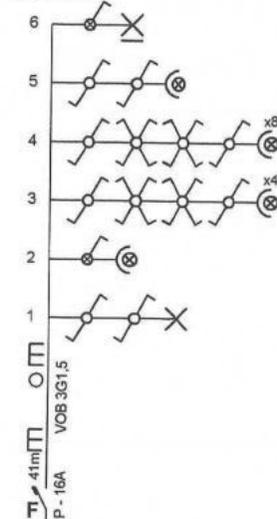

Volets




BV2022-0792
 Bart Vaneckhoudt
 18 MEI 2022
 A'S'C.

Adresse de l'installation électrique 18/5/2022
 Rue Emile Creybeck 2
 1360 Perwez
 Tél.: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur 18/5/2
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 1/8
 Schéma unifilaire
 Date: 15/05/2022
 2 x 230V ~ 50Hz

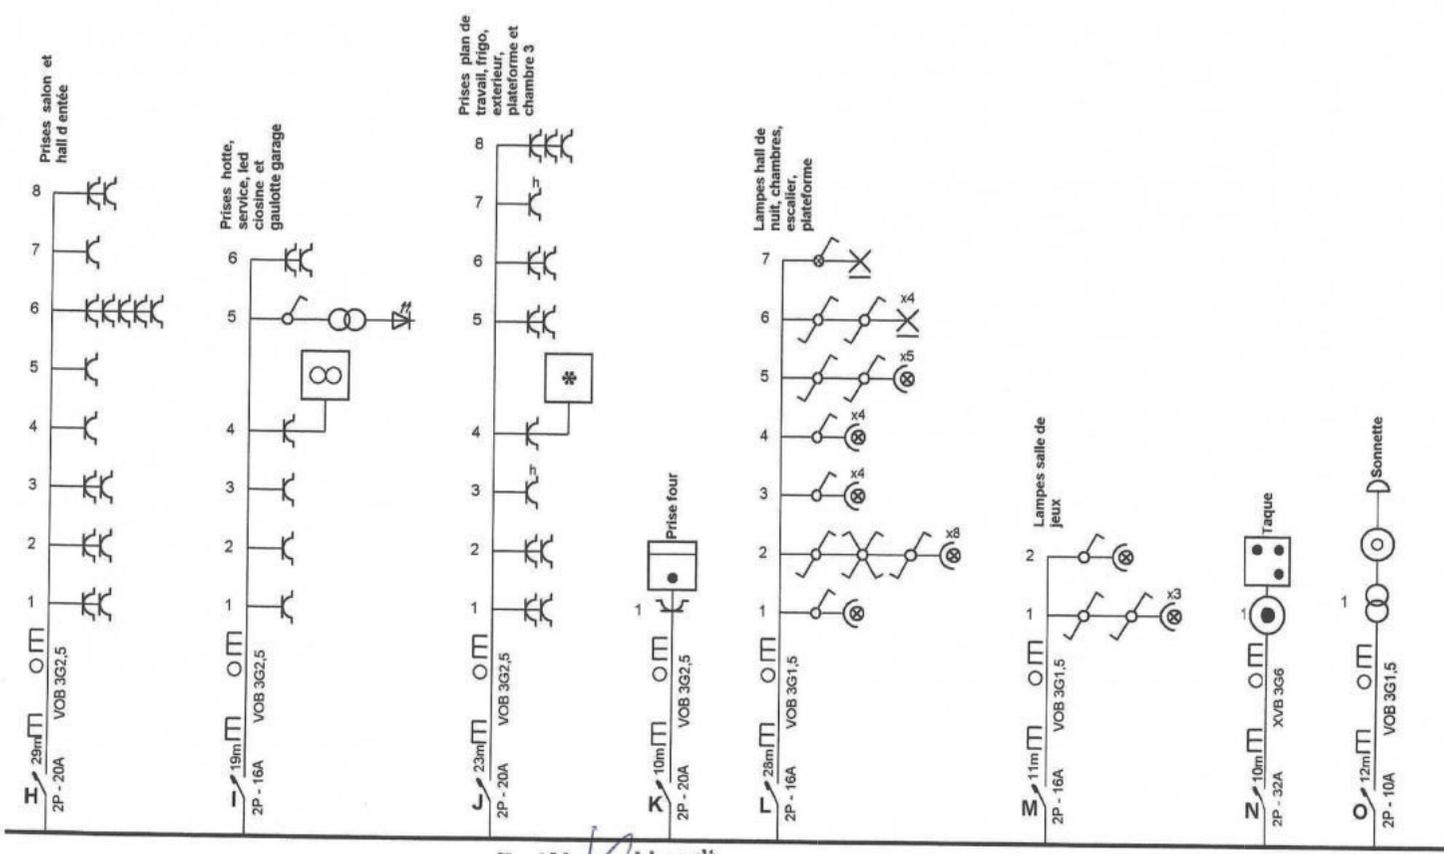


Bart Vaneekhoudt

Bart Vaneekhoudt

18/MEI 2022

18 MEI 2


| | | |
|---|---|--|
| Adresse de l'installation électrique Rue Emile Creybeck 2 1360 Perwez Tél.: - Fax: - e-mail: - | Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: - | p. 2/8 Schéma unifilaire Date: 15/05/2022 2 x 230V ~ 50Hz |
|---|---|--|

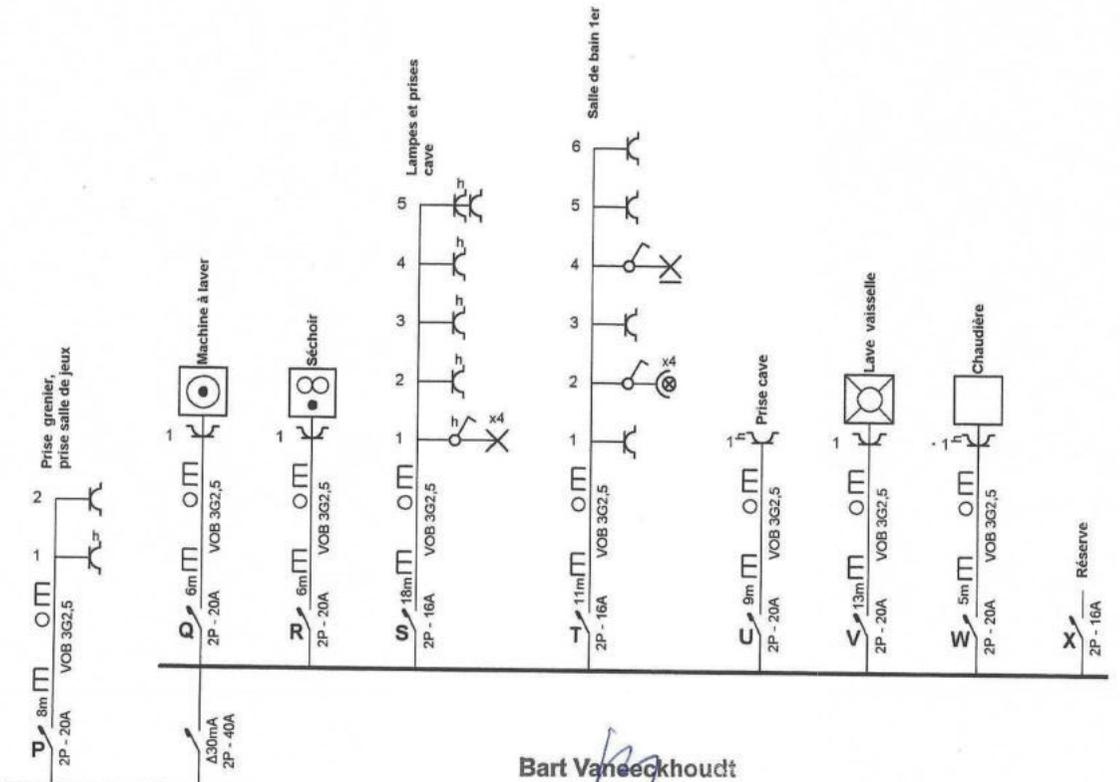

Bart Vaneckhoudt
 18 MEI 2022
A" S " C.

| | |
|---|---|
| Adresse de l'installation électrique Rue Emile Creybeck 2 1360 Perwez Tél.: - Fax: - e-mail: - | Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: - |
|---|---|

| |
|-----------------------------|
| p. 3/8 Schéma unifilaire |
| Date: 15/05/2022 |
| 2 x 230V ~ 50Hz |

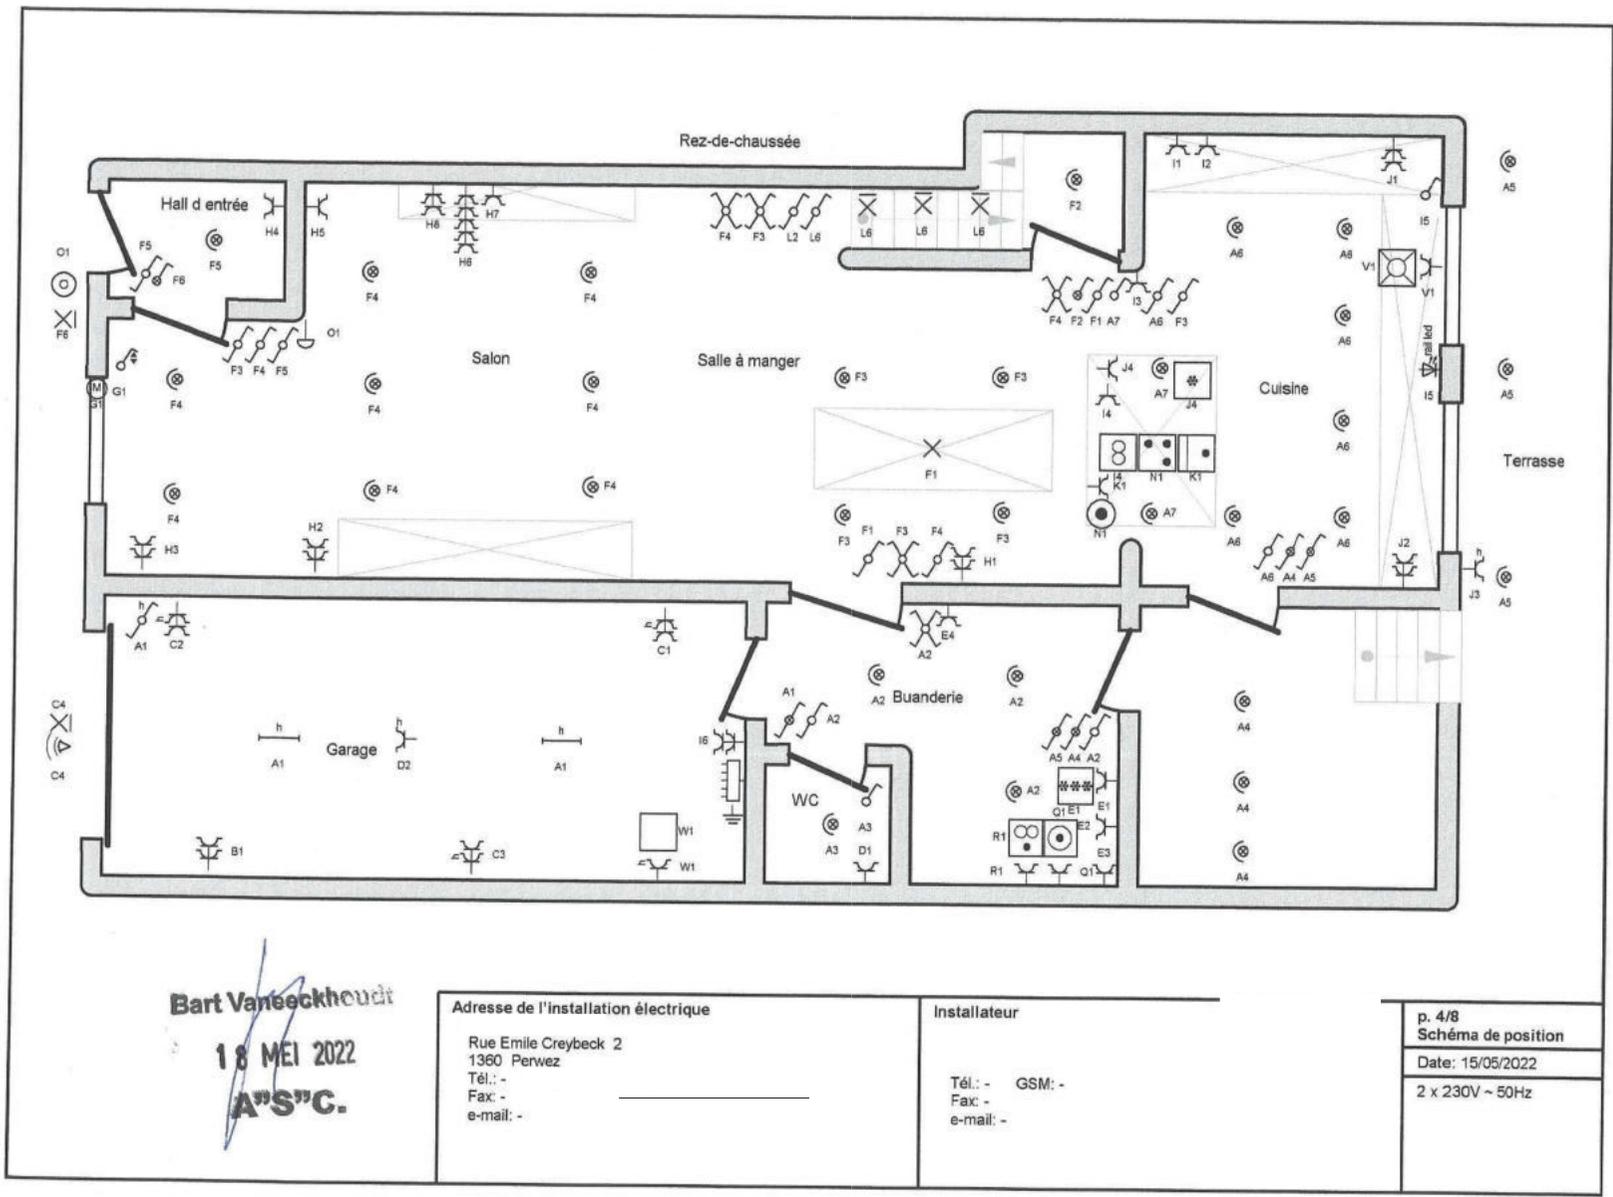


Bart Vaneckhoudt
 18 MEI 2022
A" S " C.

Adresse de l'installation électrique
 Rue Emile Creybeck 2
 1360 Perwez
 Tél.: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 4/8
 Schéma de position
 Date: 15/05/2022
 2 x 230V ~ 50Hz

1er étage

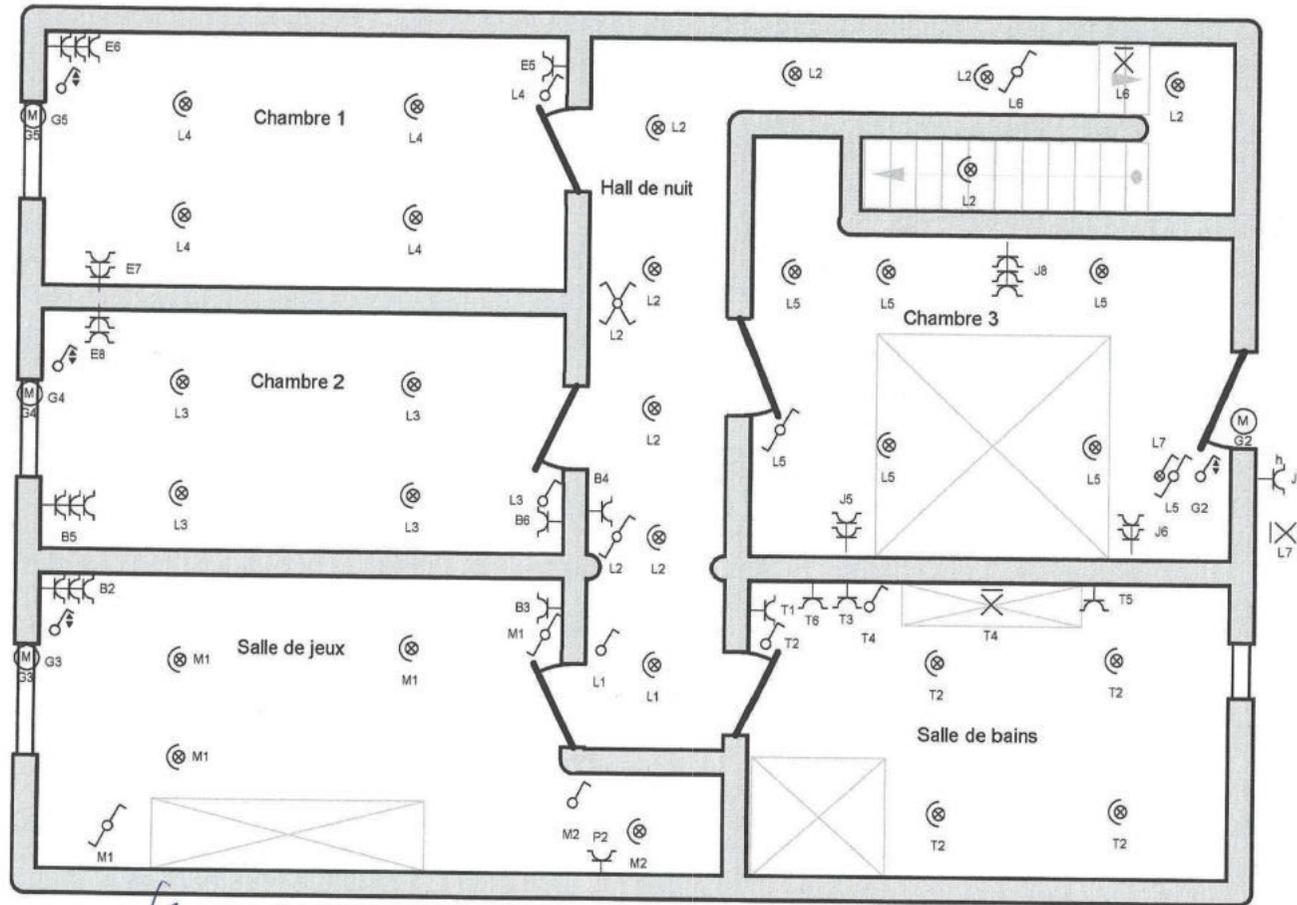


Bart Vaneckhoudt
 18 MEI 2022
A" S" C.

Adresse de l'installation électrique
 Rue Emile Creybeck 2
 1360 Perwez
 Tél.: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 5/8
 Schéma de position
 Date: 15/05/2022
 2 x 230V ~ 50Hz

Grenier

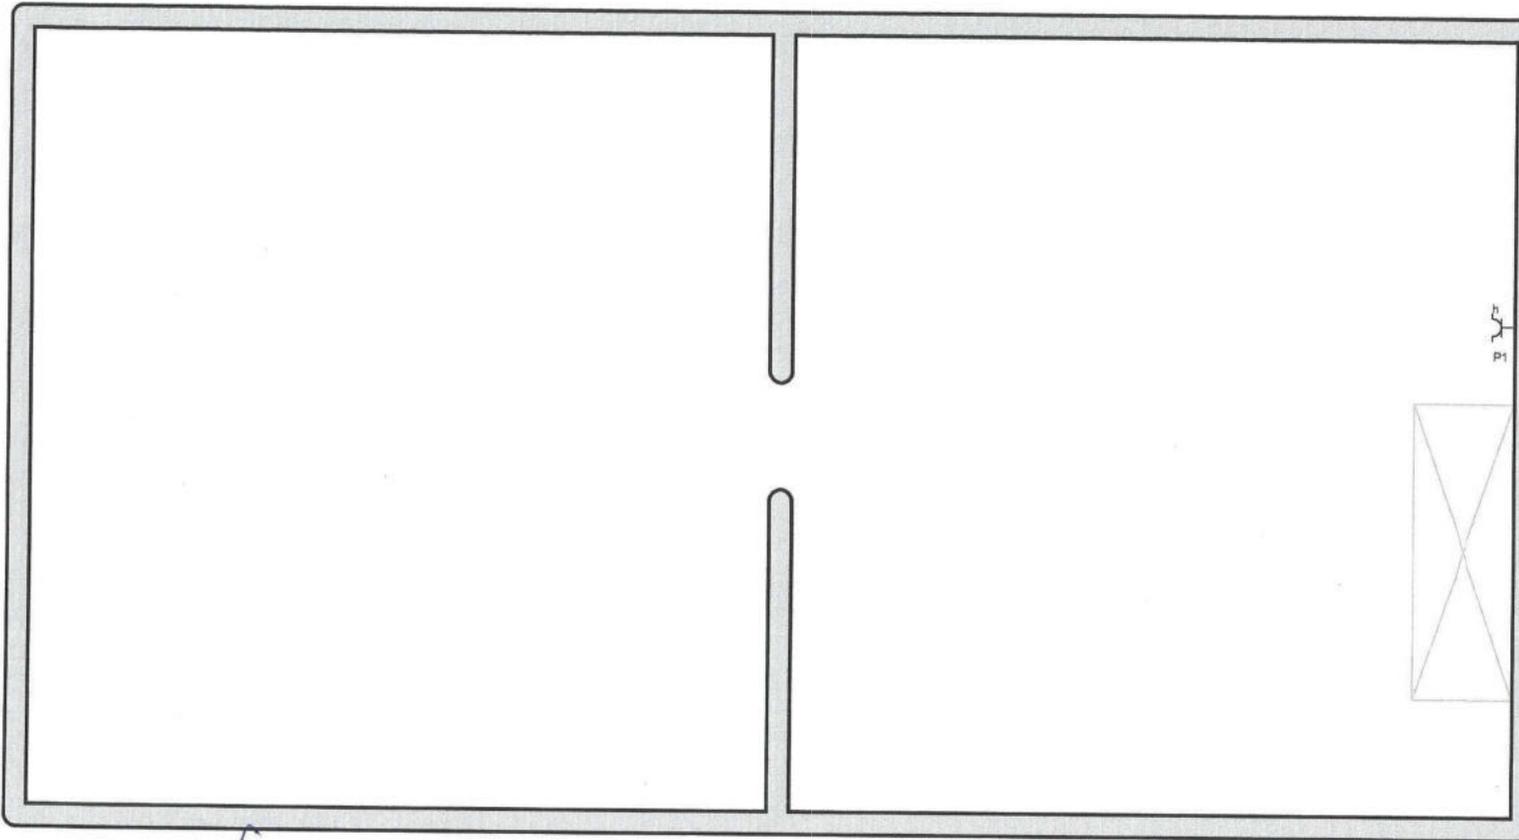

Bart Vanesckhoudt

18 MEI 2022

A'S'C.

Adresse de l'installation électrique

Rue Emile Creybeck 2
1360 Perwez
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 6/8
Schéma de position

Date: 15/05/2022

2 x 230V ~ 50Hz

Cave

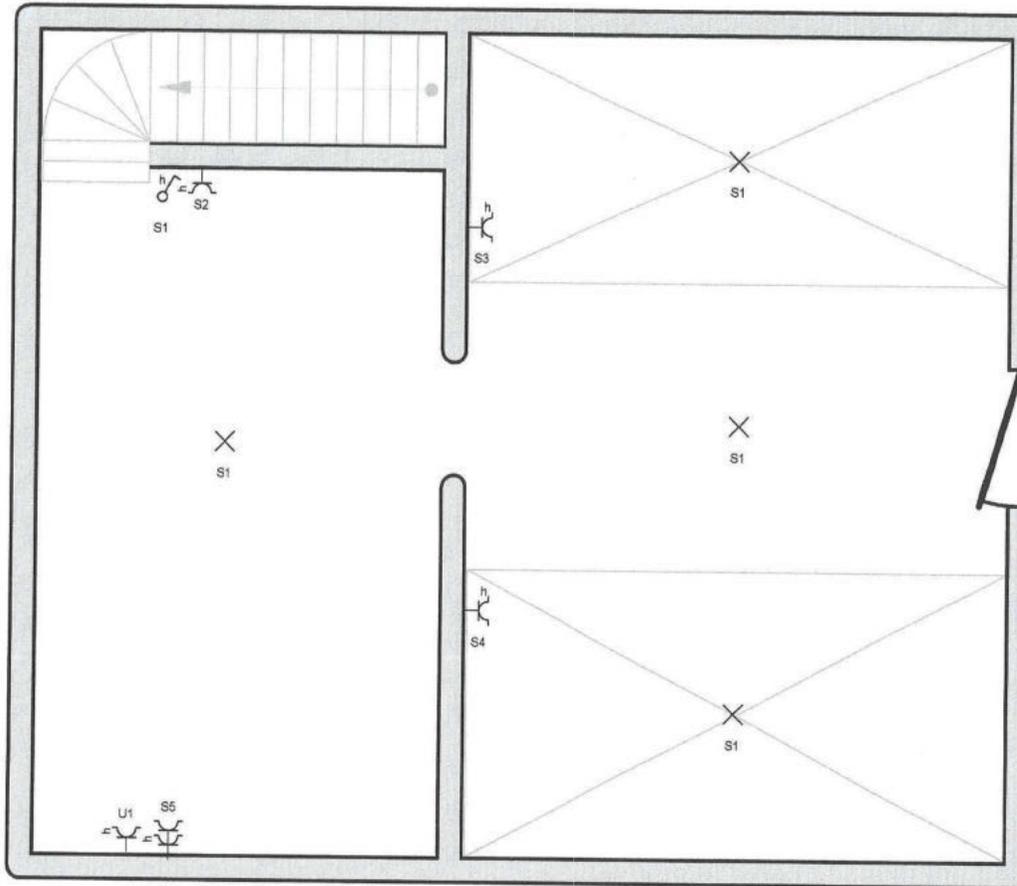

Bart Vaneckhoudt

18 MEI 2022

A" S" C.

Adresse de l'installation électrique

Rue Emile Creybeck 2
1360 Perwez
Tél.: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 7/8
Schéma de position

Date: 15/05/2022

2 x 230V ~ 50Hz

A: Lampes garage, wc, buanderie, cuisine et extérieur arrière

B: Prises garage, salle de jeux, hall de nuit et chambre 2

C: Prises garage et lampe extérieur garage

D: Prises wc et porte de garage

E: Prises buanderie, congélateur, chambre 1 et chambre 2

F: Lampes escalier cave, salon, salle à manger, hall d'entrée et extérieur porte d'entrée

G: Volets

H: Prises salon et hall d'entrée

I: Prises hotte, service, led ciosine et gaulotte garage

J: Prises plan de travail, frigo, extérieur, plateforme et chambre 3

K: Prise four

L: Lampes hall de nuit, chambres, escalier, plateforme

M: Lampes salle de jeux

N: Taque

O: Sonnette

P: Prise grenier, prise salle de jeux

Q: Machine à laver

R: Séchoir

S: Lampes et prises cave

T: Salle de bain 1er

U: Prise cave

V: Lave vaisselle

W: Chaudière

X: Réserve

Bart Vanseeckhoudt

18 MEI 2022

A" S " C.

Adresse de l'installation électrique

Rue Emile Creybeck 2
 1360 Perwez
 Tél.: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 8/8
 Liste des circuits

Date: 15/05/2022

2 x 230V ~ 50Hz