

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Ref.: 88204	Dosslnr.: 12-0793	Aanvrager: Bosfora N.V.
Verantwoordelijke voor de werken:		Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Bosfora N.V.		Naam, Voornaam: Martina Mees
ID kaart nr.:		Adres: Watermuntweg 2
BTW nr. BE 0413-059-454		Postcode - Gemeente: 9820 Middelbeke
		Tel.: 0497143883

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art	1 Wooneenheid 2 Huishoudelijke werkeenheid 3 Gemeenschappelijke delen 4
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☒ nota 71 & 72bis	☐ Art 87	☐ Art	
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 271bis	☐ Art	
☐ Art 276bis	☐ verzwaring	☐ verkoop van een wooneenheid		☐ Art 278	☐ Art	

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 12803809	Meterstand dag: 052121	nacht: 029974
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: Meterstand:	
	Ontworpen voor: U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen/baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 16 mm ² - Type: SV03		
	Algemene differentieelstroomrichting: 63 A / 300 mA	Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 16
	1 pv installatie met 12 panelen 12x 240 = 2880 Wp DC 1 omvormer SB 2500 HF 30 Sn: 2110166840 2500 Wp AC		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 1,69 Ω	☒ Alg. isolatieniveau: 9,56 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroomrichting: ☐ werd verzegeld ☒ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken nieuwe installatie		Visum Int. Adm.: 11-07-2012 Karine Callew  Aangestelde Int. Adm.: Naam: Visum:
Inbreuken bestaande installatie		
Opmerkingen	1 G.S.T.: 7052529 - beginstand 63 kWh 7 E.O. OK	

Besluiten:

- ☒ De nieuwe installatie voldoet **voldoet** aan het AREI,
☐ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI,

Controle uitgevoerd door: **Mounier**

Naam: **KEA** Datum: **10/07/2012**

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): **1**


☒ Eéndraadschema(s): **1**

De proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dossier : 88204

MARTINS - MEEUS
Watermuntweg 2
9820 MERELBEKE

Aantal pan : 12
Type : GH 240 WP ✓

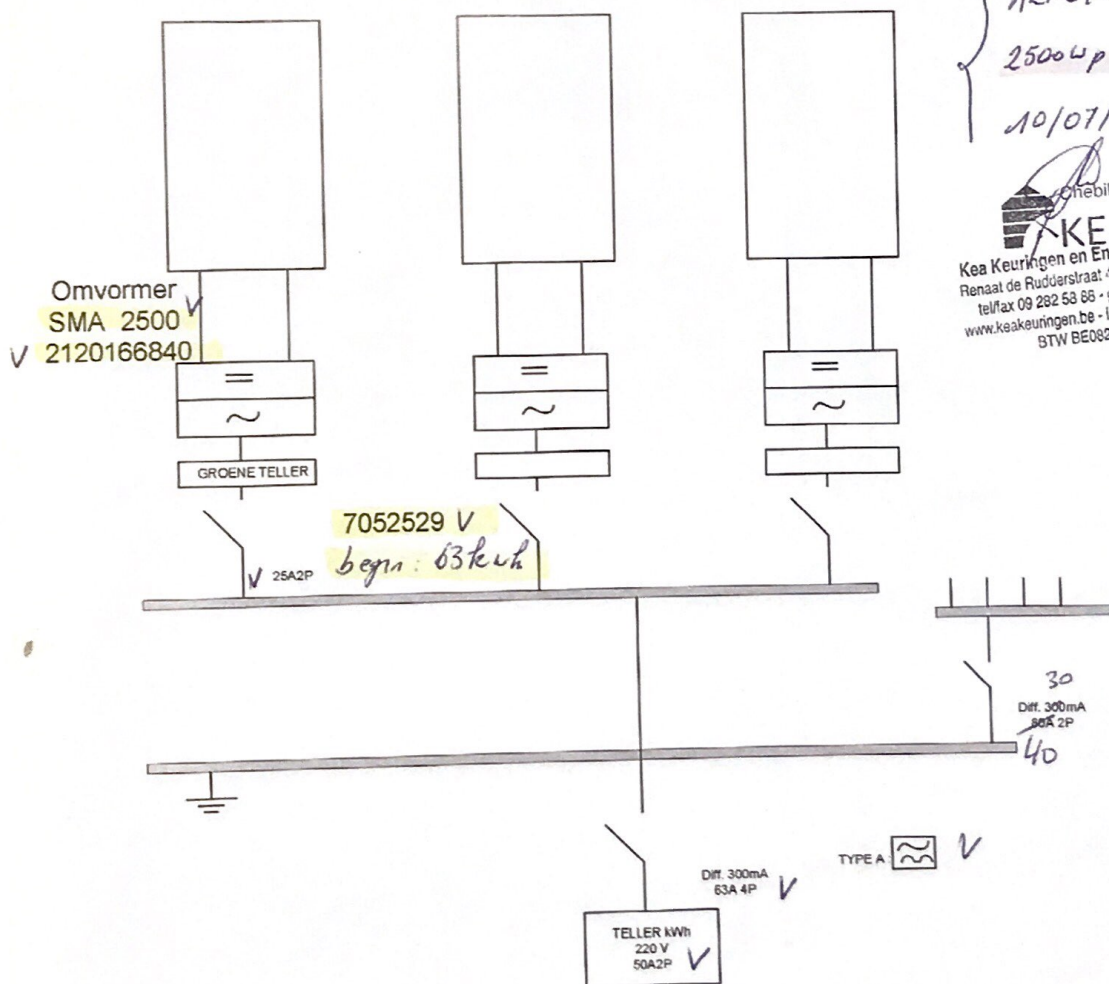

UITVOERDER DOSSIER : Divine Company
Algemene elektriciteitswerken
GABRIEL Danny
0474 177 783
4/07/2012

Meeus Ann
Tweent

MARTINS JON
Martins

10/07/2012
 Chebil Mounier
 KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
 Renaat de Ridderstraat 48a - 9850 Landegem
 tel/fax 09 282 88 88 - gsm 047472 43 51
 www.kea-keuringen.be - info@kea-keuringen.be
 BTW BE0821 773 706

DOSSIER : 88204



MARTINS - MEEUS

1 STRING VAN 6 PANELEN GH 240 WP

1 STRING VAN 6 PANELEN GH 240 WP
 SMA 2500 - serienummer : 2120166840

MARTINS
[Signature]

Mees Ann
[Signature]