

3171028

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr :  
 Teller nr :  
 Stand I : II

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art 86 / AREI art 87 / AREI art 270 / AREI art 271 / AREI art 275 /

Aanvulling verslag nr :  
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : Woonruimte  
 Plaats van onderzoek : Postweg 24 Boal MPP3  
 Eigendom van : Micheels  
 Opdrachtgever : Sognans Fikse Postwouts 2 Hulsthoek  
 Installateur : Idem  
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :  
 Onderzoeker : Langendruen Datum van onderzoek : 12/01/09

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning : 3 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 380 V + N Max Beveiliging : 40 A Omschakelaar stand :  
 Hoofdbeveiliging : Zek metabent Schak : 2 P 20 A  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbus : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat aanwezig/niet aanwezig  
 Aardelektrode : Type lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : centrale aarde mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde :  
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 14 Algemene isolatieweerstand : 2000 MΩ  
 Diff schak : algemene 2 PPA 40 A 300 mA bijkomende : 2 PPA 40 A 300 mA  
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja/nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen

**VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)**

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten  
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst

N :  
 N : geen inbreuk

**BESLUIT**

De installatie is conform / niet conform met het AREI  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB  
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/01/09, zoals voorzien door art 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur  
 de onderzoeker

03/005N/02/08/10C  
 NOTA ONDERNEMINGEN krachtens art. 858 1b v/h APAB moer...  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektr.



Afgev. erkend organisme  
 ..V..V 2008

LANGENDRIES JOSE  
 0496 / 29 00 49

Klant  
 Michiels Eyckmans  
 Van Frachenlaan 2  
 1820 Steenokkerzeel

Verantw. uitvoering  
 ... / ... / 2008

BAAL APP 3


Eikenbroekstraat 2  
 2235 Huishout



BE 0462 394 146

Fax.: 015/22 14 46  
 Tel.: 015/22 14 45

*Handwritten signature*

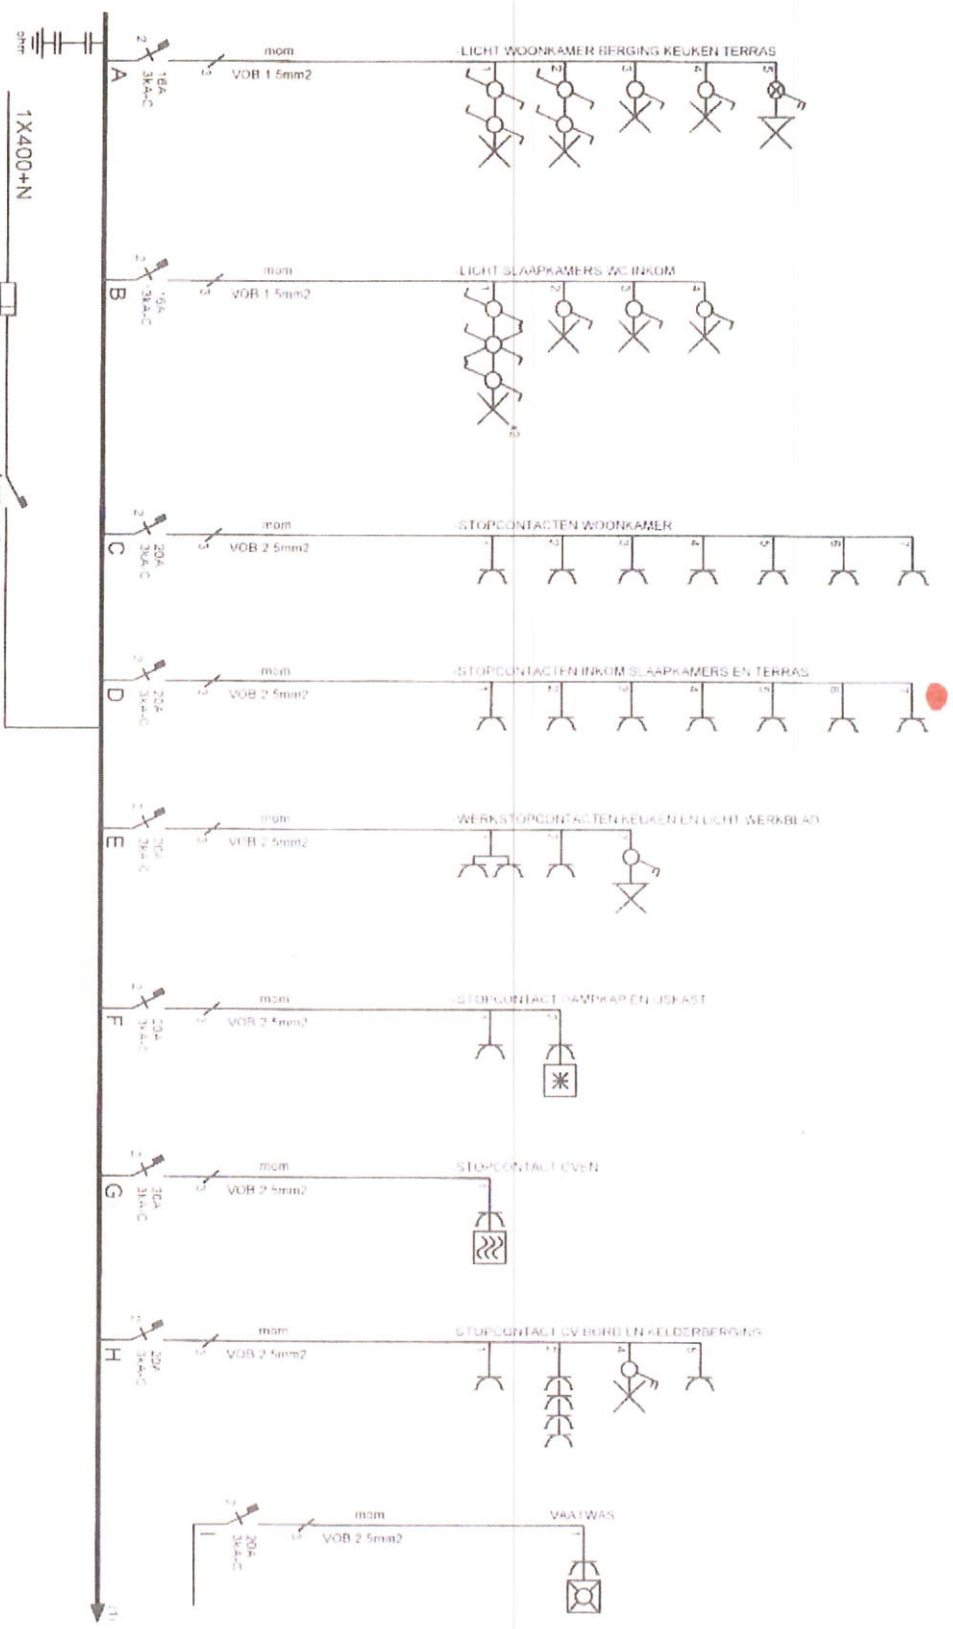

Afgeve **Elektrische installatie**  
 ... 04929098 001

**Klaart**  
 Michiels Eyckmans  
 Van Frachenlaan 2  
 1820 Steenokkerzeel

Verantw. uitvoering  
 ... / ... / 2008

Eikenbroekstraat 2  
 2235 Huisshout

**GOOSSENS**  
 www.goossens-estd.com  
 BE 0462 394 149

*Handwritten signature*

**BAAL APP 3**

Fax.: 015/22 14 46  
 Tel.: 015/22 14 45



